
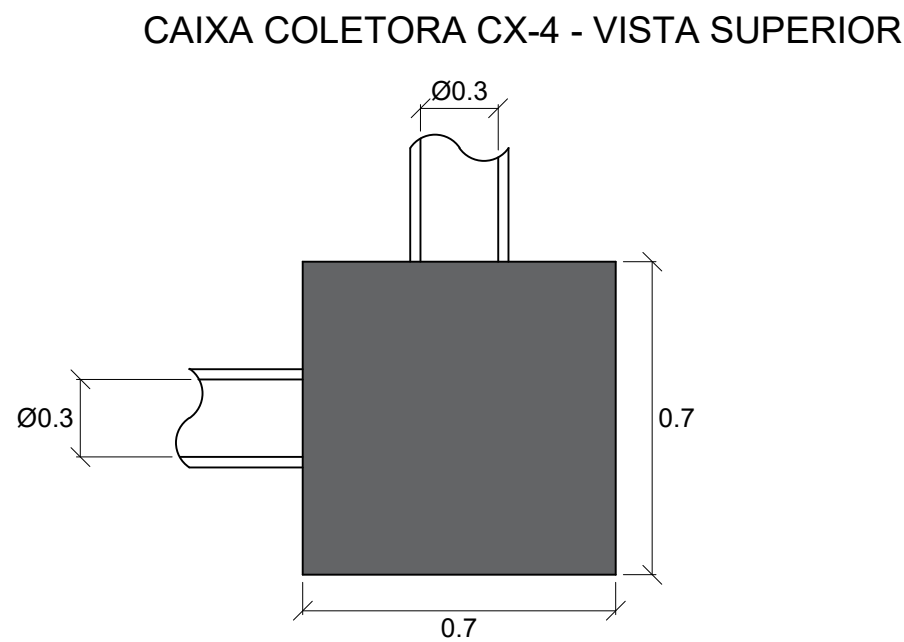
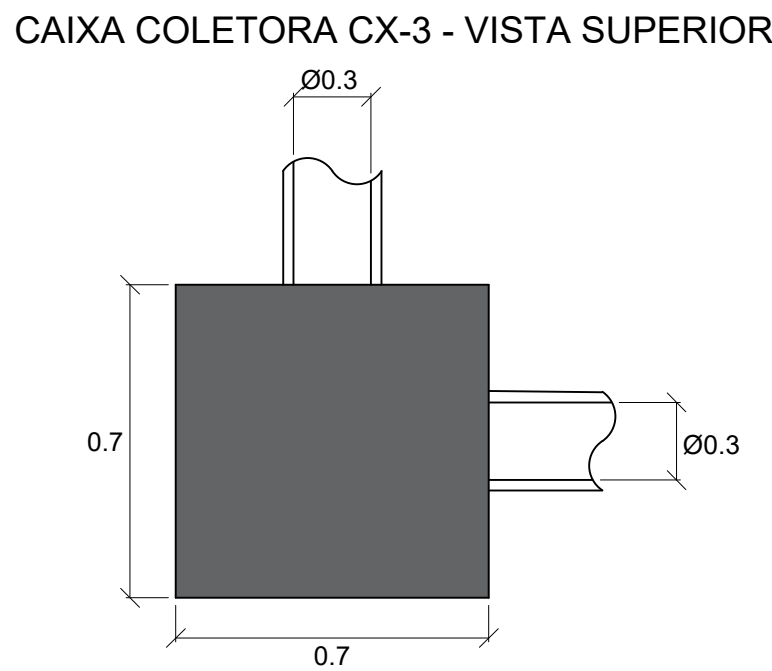
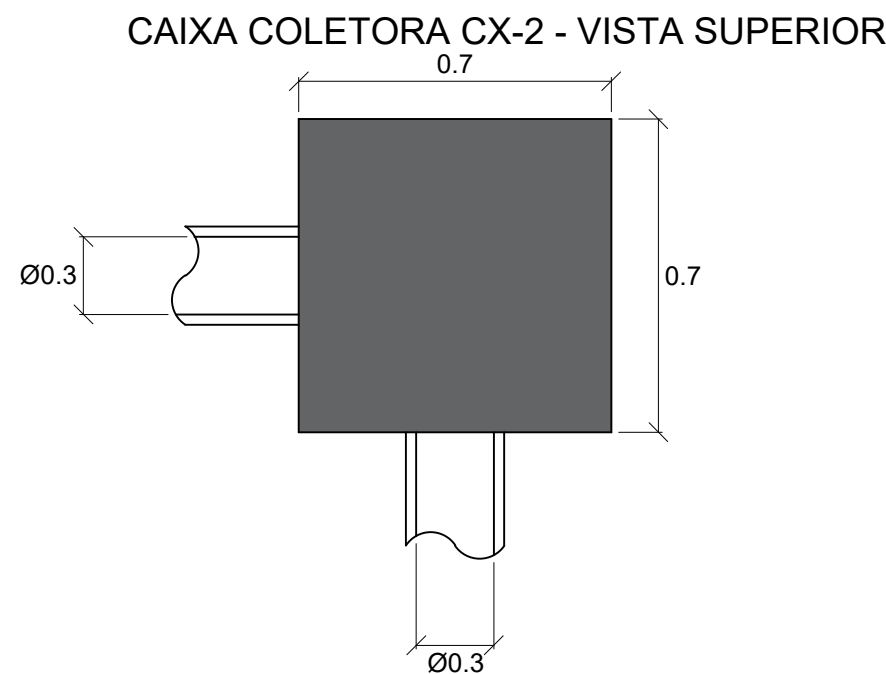
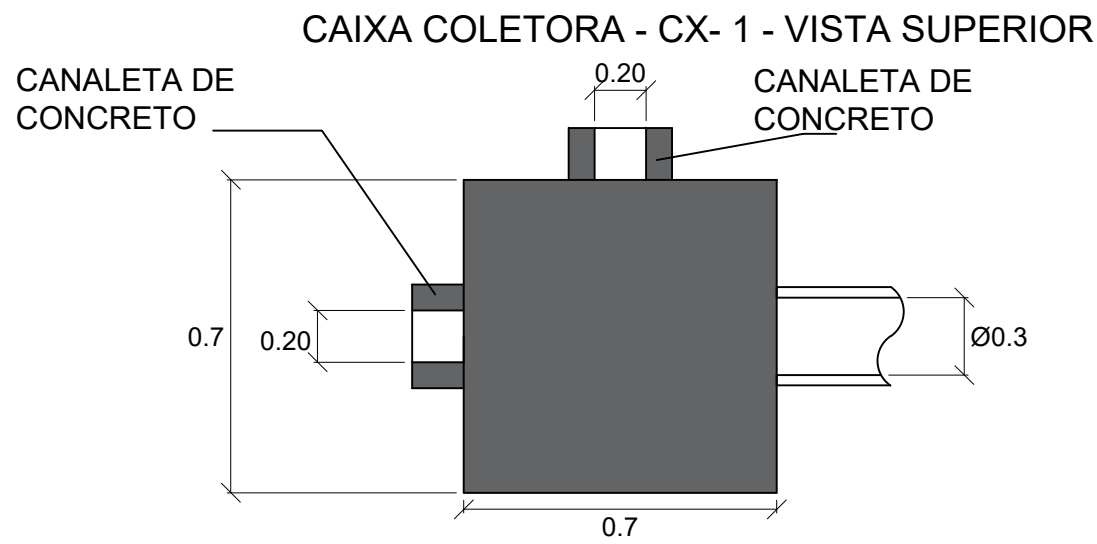
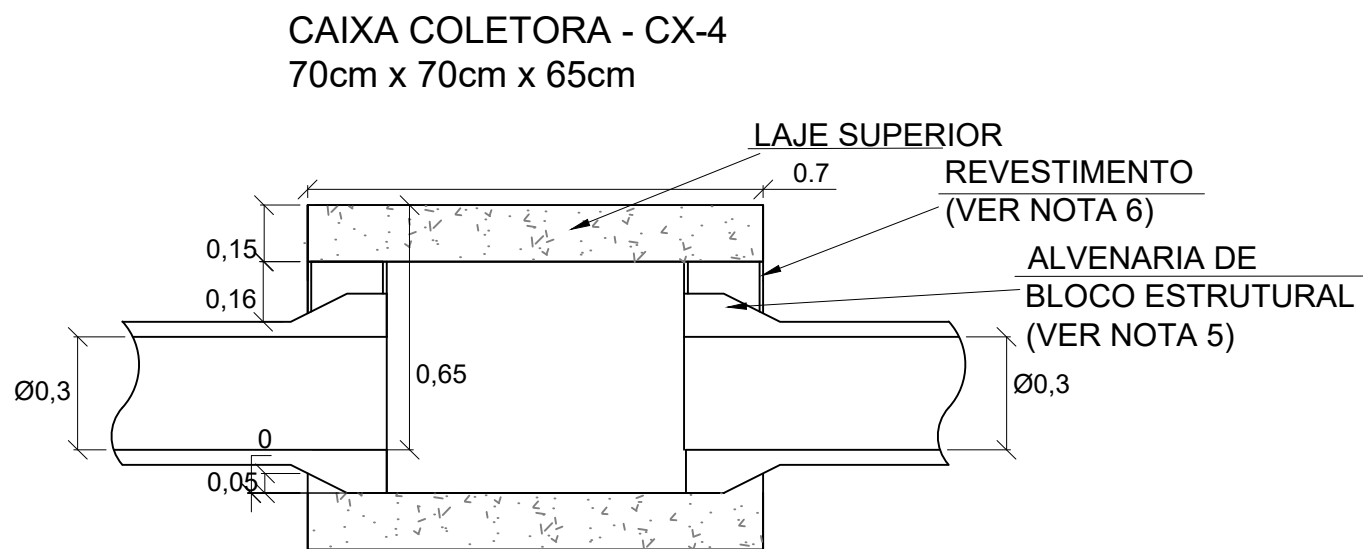
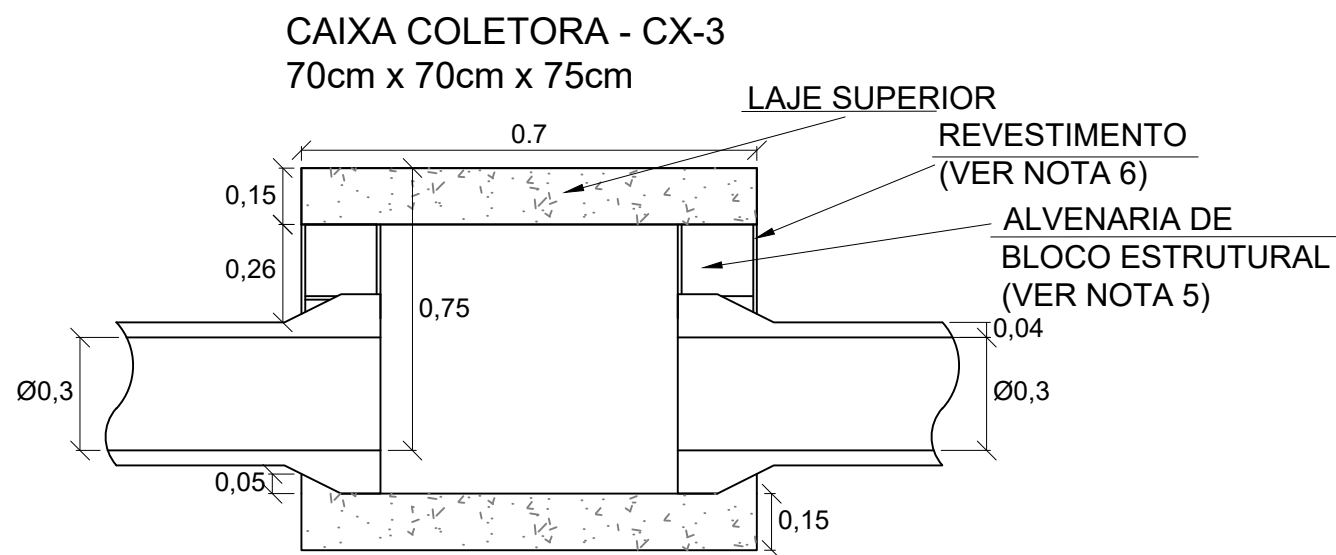
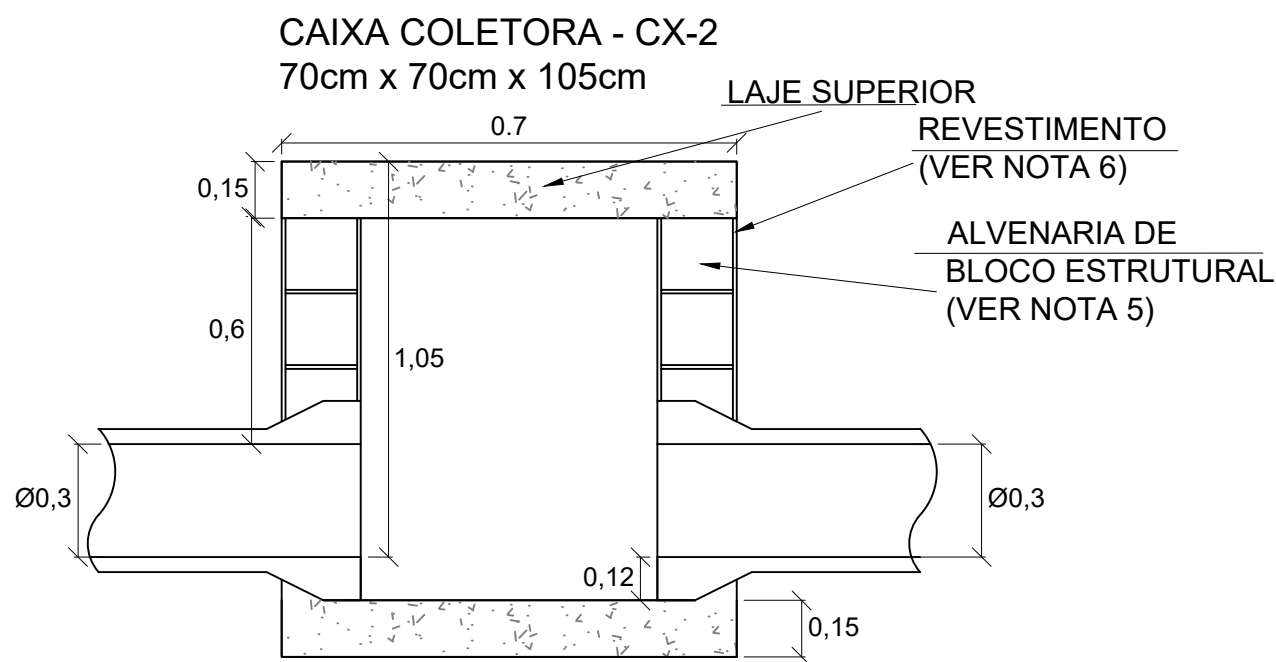


CAIXAS COLETORAS
SEM ESCALA

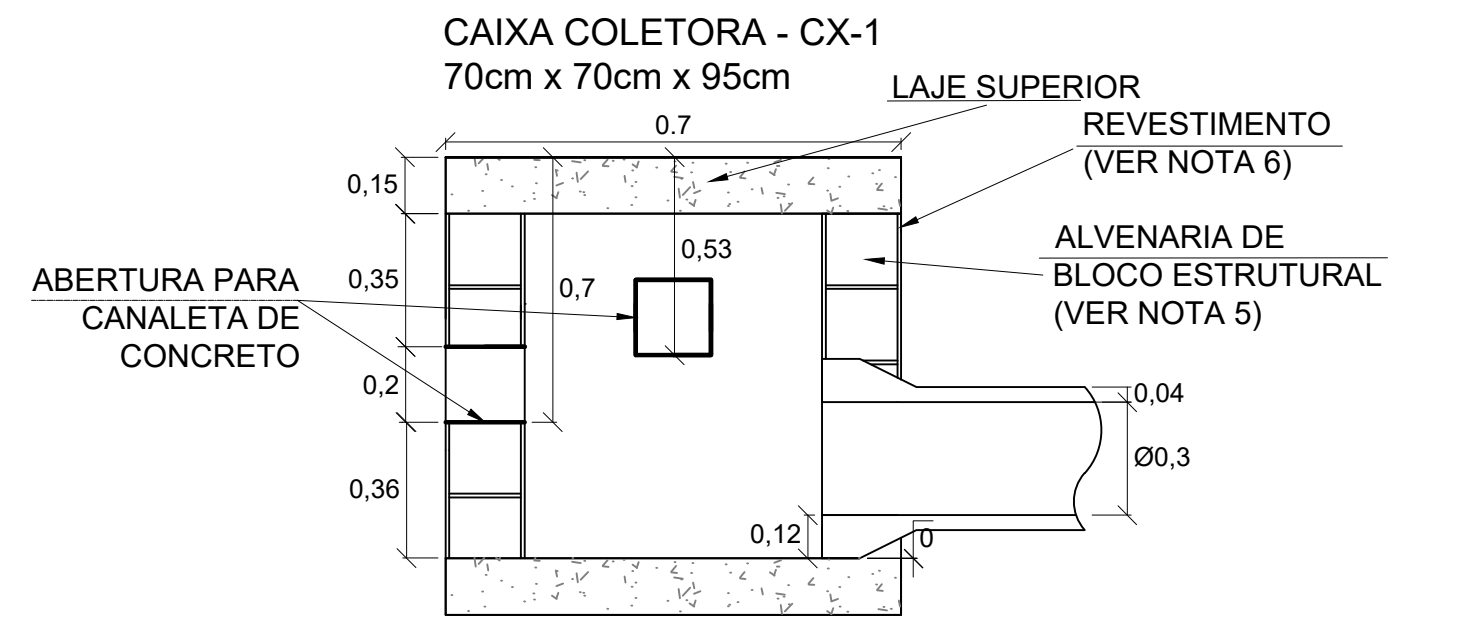

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
 - CONCRETO ESTRUTURAL – CLASSE C25 (fck > 25 MPa) COM USO DE CIMENTO CP:III – RS;
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³;
 - CONCRETO MAGRO – CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
 - AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa);
 - BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL;
 - RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa;
 - RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: fbk > 4,5 MPa;
 - RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa;
- 4- OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER LIMPOS PREVIAMENTE;
- 5- DIMENSÕES DOS BLOCOS ESTRUTURADOS: 19 cm x 39 cm x 19 cm / 19 cm x 19 cm x 19 cm;
- 6- REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESPESSURA = 1 cm, COM USO DE CIMENTO CO-III-RS E POLÍMERO IMPERMEABILIZANTE;
- 7- A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTO RNO DAS CAIXAS (–0,60 m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;
- 8- AS DIFERENÇAS DE QUANTIDADES REFERENTE ÀS ABERTURAS PARA AS TUBULAÇÕES NÃO FORAM CONSIDERADAS E DEVERÃO SER ESTIMADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM;
- 9- PARA AS PAREDES QUE RECEBEM TUBOS DE MONTANTE, OS SEPTOS GRAUTEADOS E ARMADOS DEVERÃO SEGUIR ATÉ A REGIÃO DO REFORÇO DA ABERTURA;
- 10- AS DIMENSÕES INTERNAS DAS CAIXAS SÃO DEFINIDOS PELO DIÂMETRO INTERNO DO TUBO DE JUSANTE À ELE CONECTADO;

REV. 00	30/06/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:	RESP.:
<div><div><div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div></div></div>			
PROJETO		COORDENAÇÃO	
 <div>Rua Cel. Joaquim Francisco, n°314 Bairro Varginha CEP: 37501-052 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br</div>		ALOÍCIO CAETANO FERREIRA	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D	
EMPREENDIMENTO			
CONSTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
RUA JOÃO PAULO VIDAL, B. SÃO GERALDO POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS		DRENAGEM	
ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL CAIXAS COLETORAS		EXECUTIVO	
		FOLHA N°.	
		02/03	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
30/06/2023	SEM ESCALA	R00	01-DAC-PMPA-CRAS-SG-PP-DRE-R00.DWG