



PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

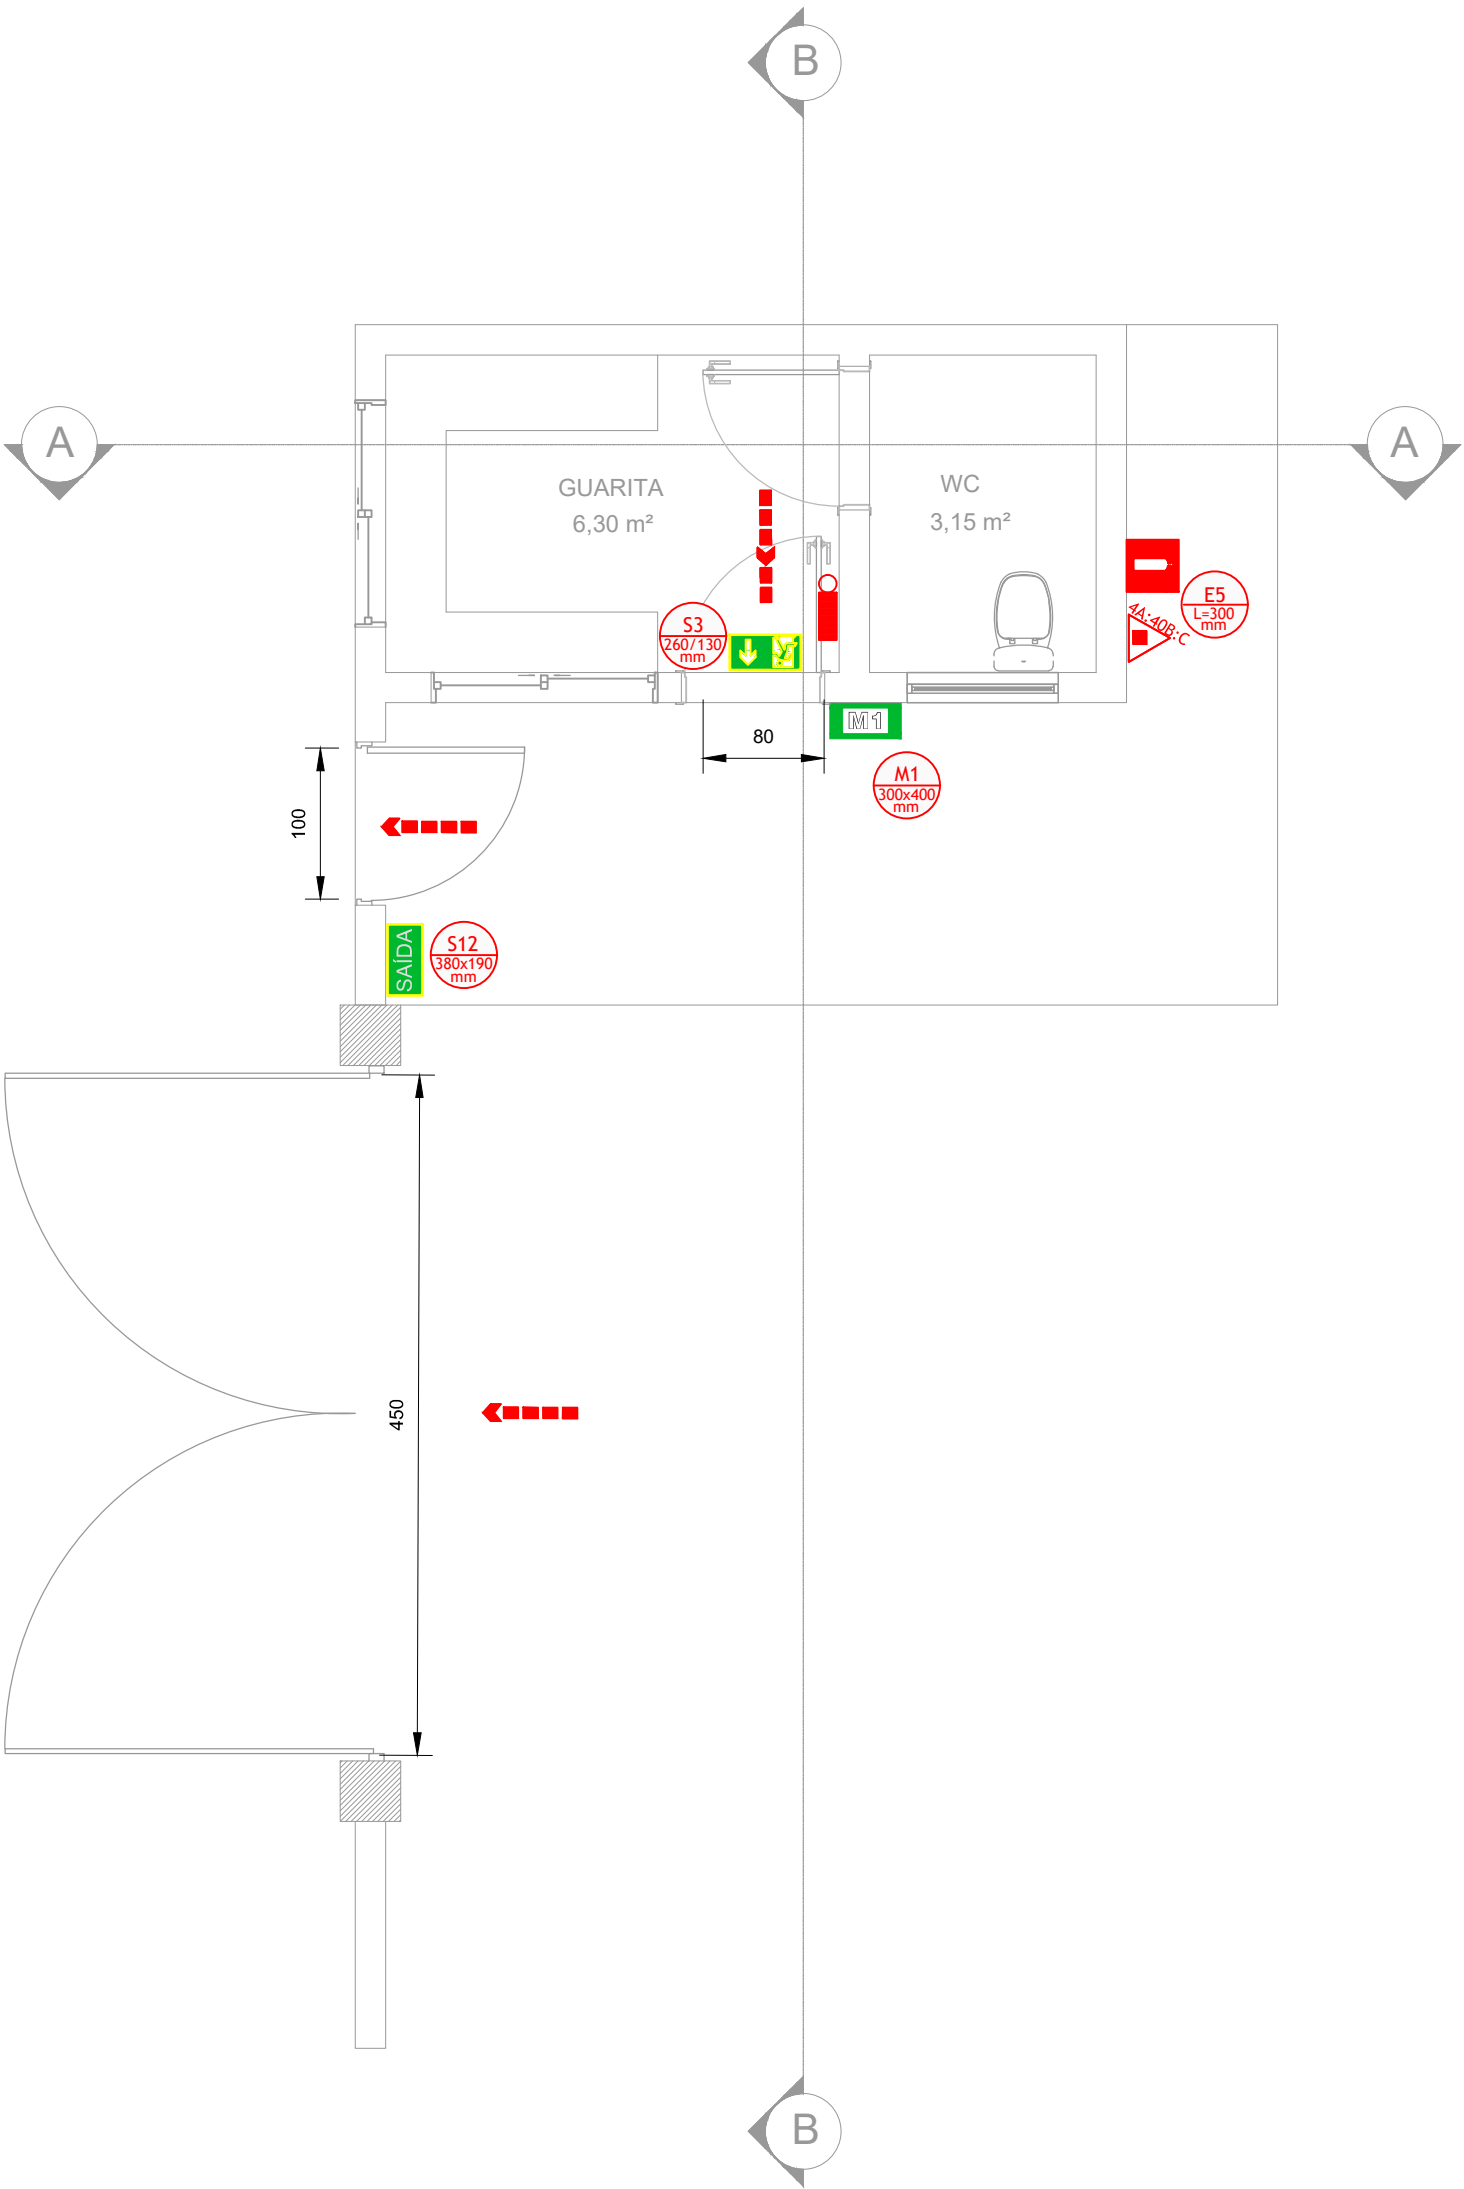


PLANTA BAIXA

Escala: 1:50

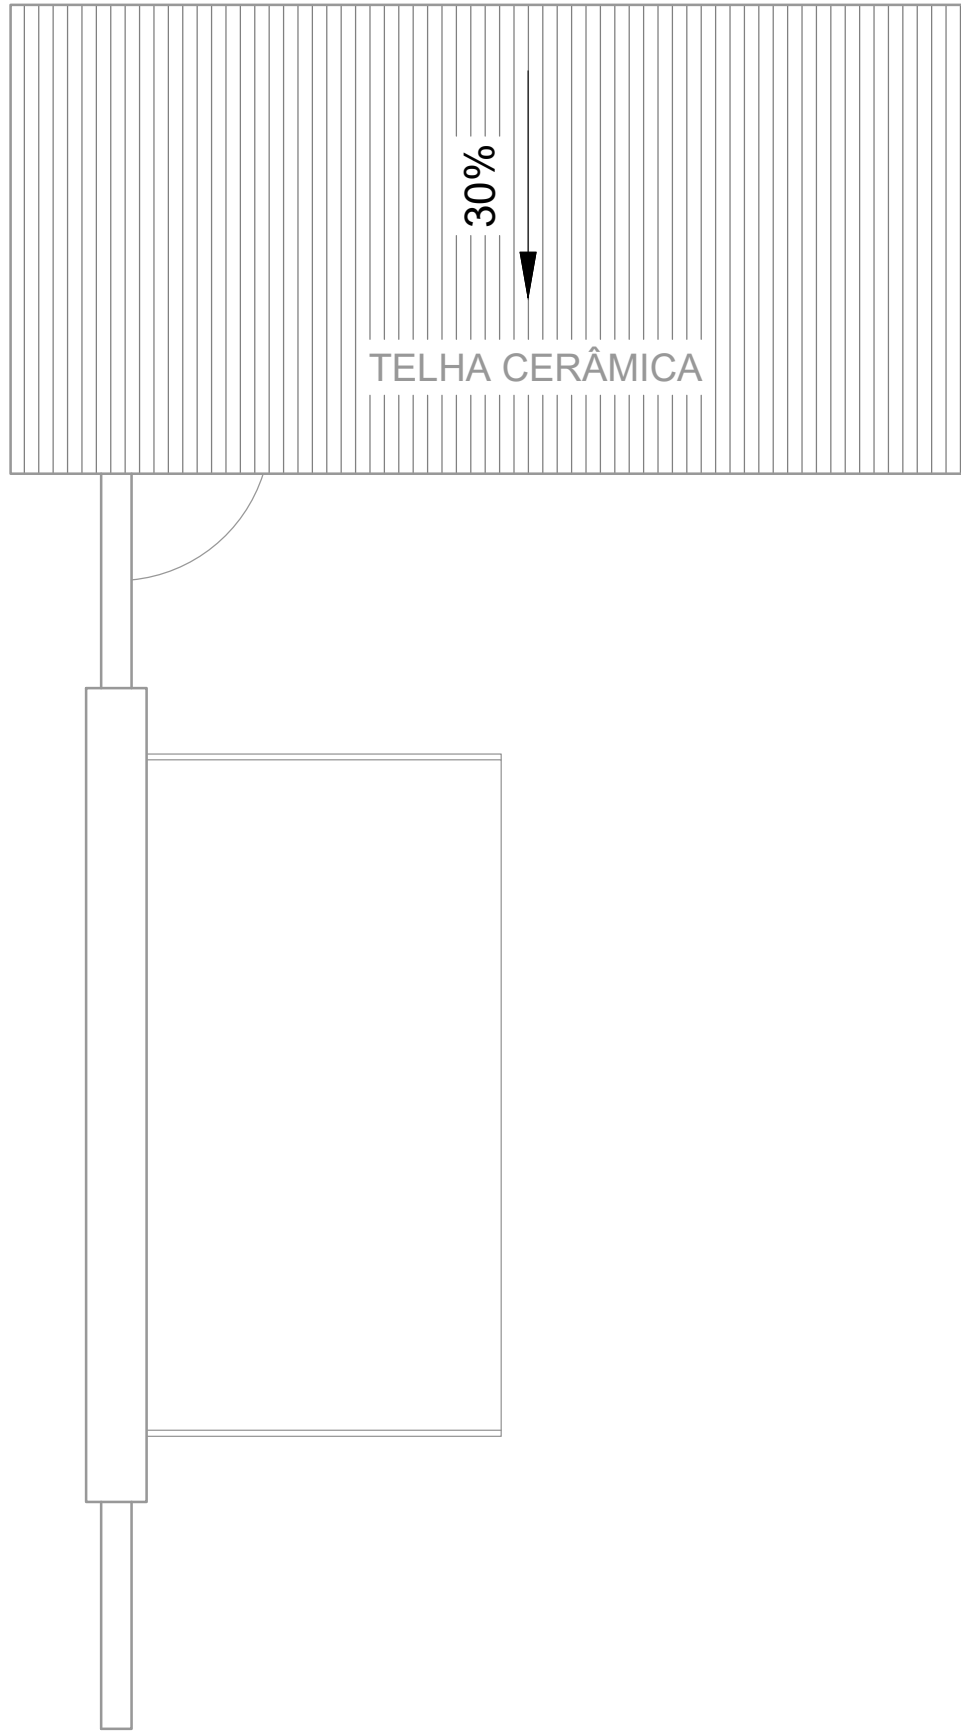


COBERTURA

Escala: 1:50

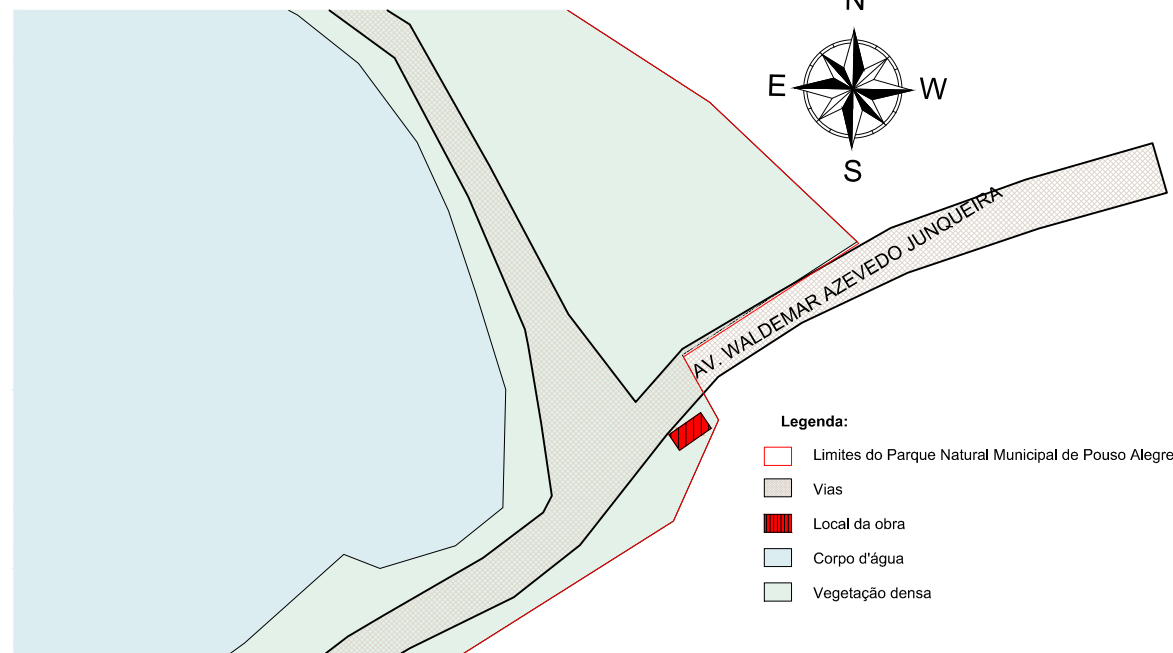


SITUAÇÃO

Escala: 1:1000

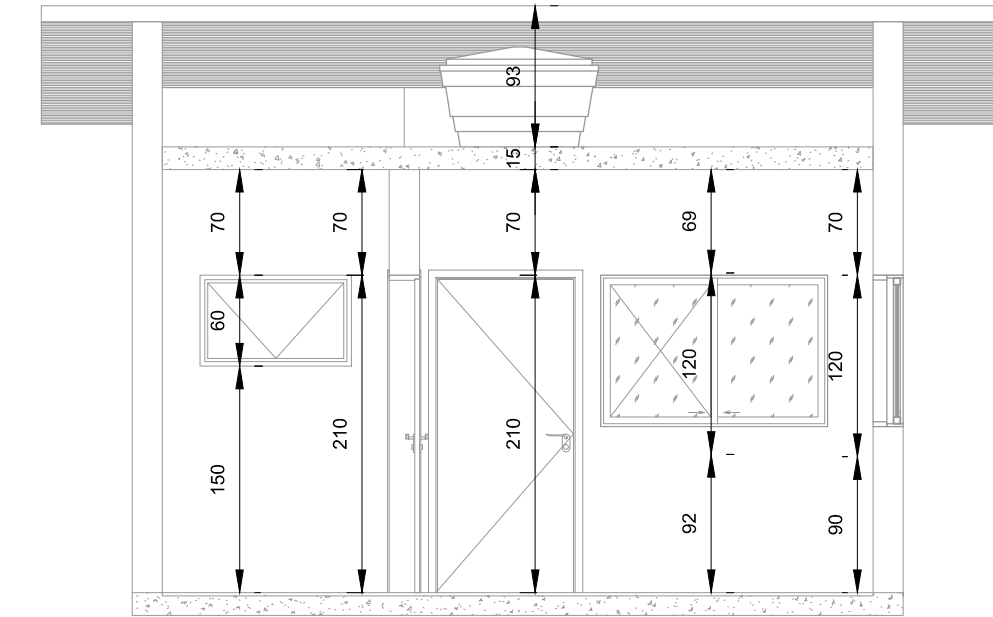


CORTE AA

Escala: 1:50

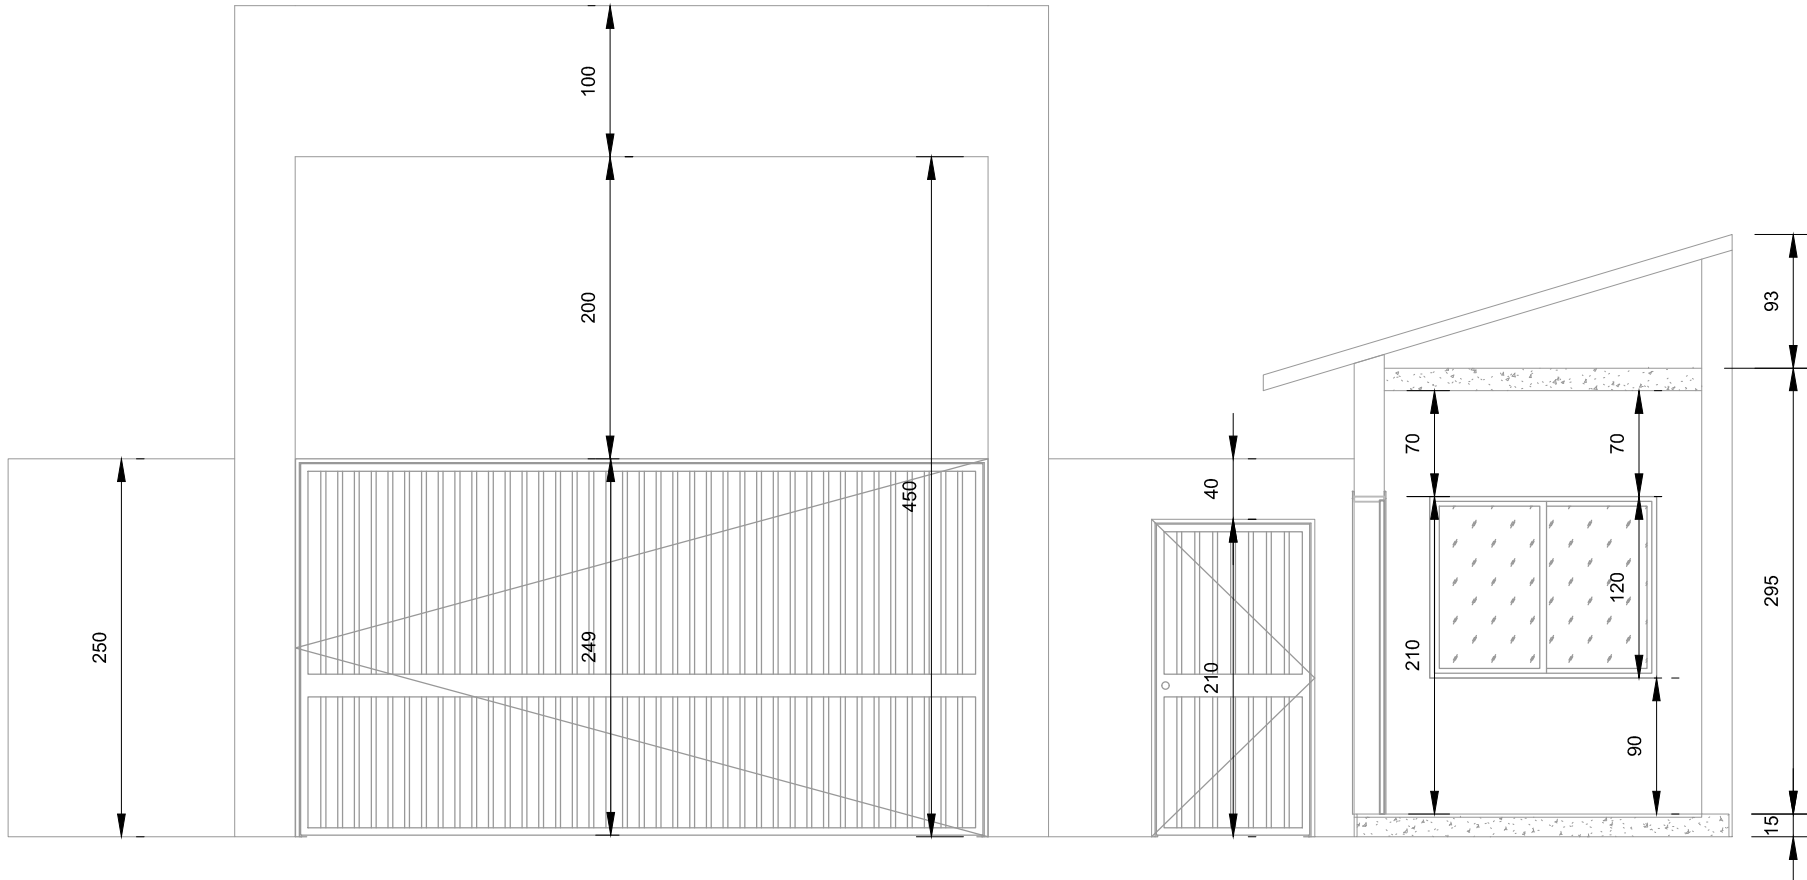

CORTE BB

Escala: 1:50

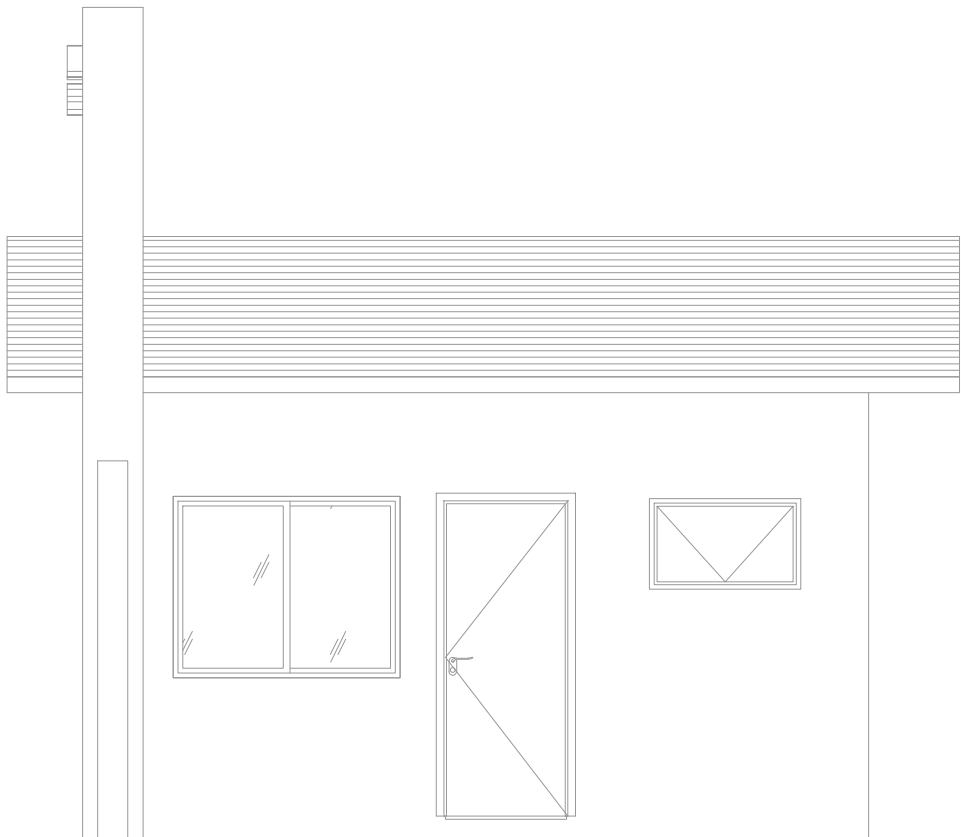

FACHADA




Escala: 1:50

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS		
EQUIPAMENTOS INSTALADOS		
ITEM	INSTALADOS	SÍMBOLO
CARGA DE PÓ ABC	01	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	01	
DIREÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA ROTA DE FUGA	03	


DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
GUARITA A = 6,30 m²	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS	
	N = 1/100 = 0,01 unidades de passagem. Logo N < 2	
	L = 1,10 metros.	
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS	
P = 1 pessoa	N = 1/60 = 0,01 unidades de passagem. Logo N < 2	
	L = 1,10 metros.	
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS	
	N = 1/100 = 0,01 unidades de passagem. Logo N < 1	
	L = 0,80 metros.	

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	500 ha
ÁREA CONSTRUÍDA	12,75 m²

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO				
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
S3	01		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE ADESIVO COM SIMBOLOGIA
S12	01		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
M1	01		VER DETALHE SINALIZAÇÃO NO PROJETO	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM AMBOS)
E5	01		EXTINTOR DE INCÊNDIO	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
E12	01		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR OBSTRUÇÃO

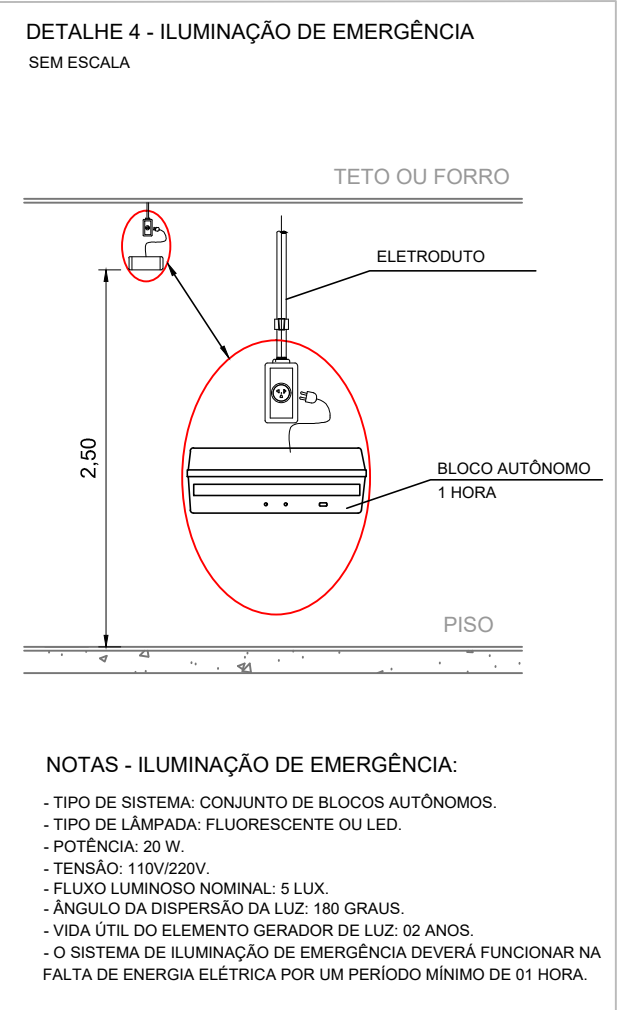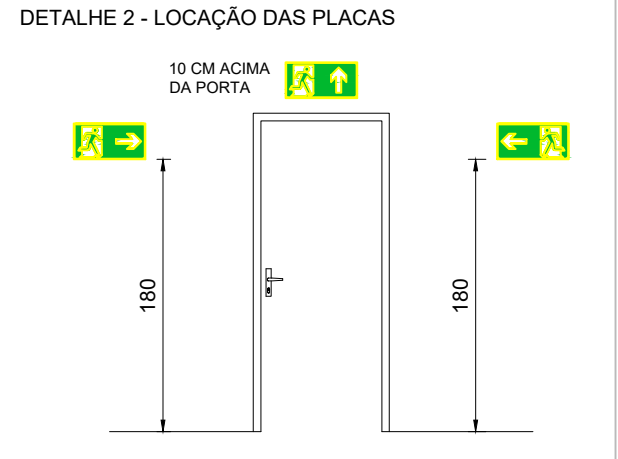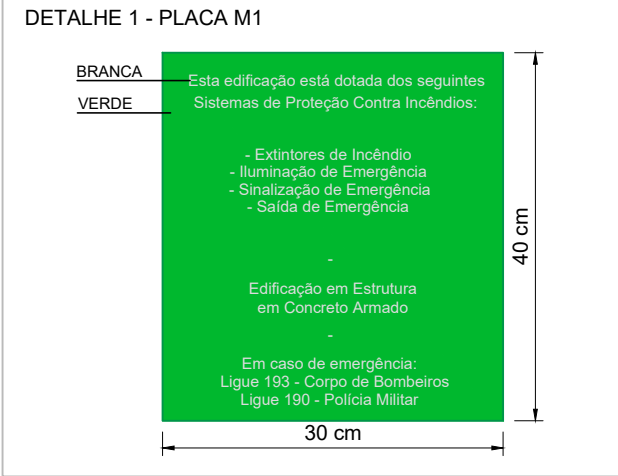

E.2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA				
CONFORME TABELA 04 DA IT-01				
ACESSO DE VIATURAS		CONFORME IT-04		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		01 UNIDADES CONFORME IT-13		
SAÍDA DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT-08		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		02 UNIDADES CONFORME IT-15		
EXTINTORES		01 UNIDADES - CARGA DE PÓ ABC 4A-40B-C CONFORME IT-16		
CLASSIFICAÇÃO				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-1	ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA	GUARITA
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09				
OCCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO		DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
SERVIÇO PROFISSIONAL	ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA		D-1	700
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO			CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²	
MÉDIO			700	

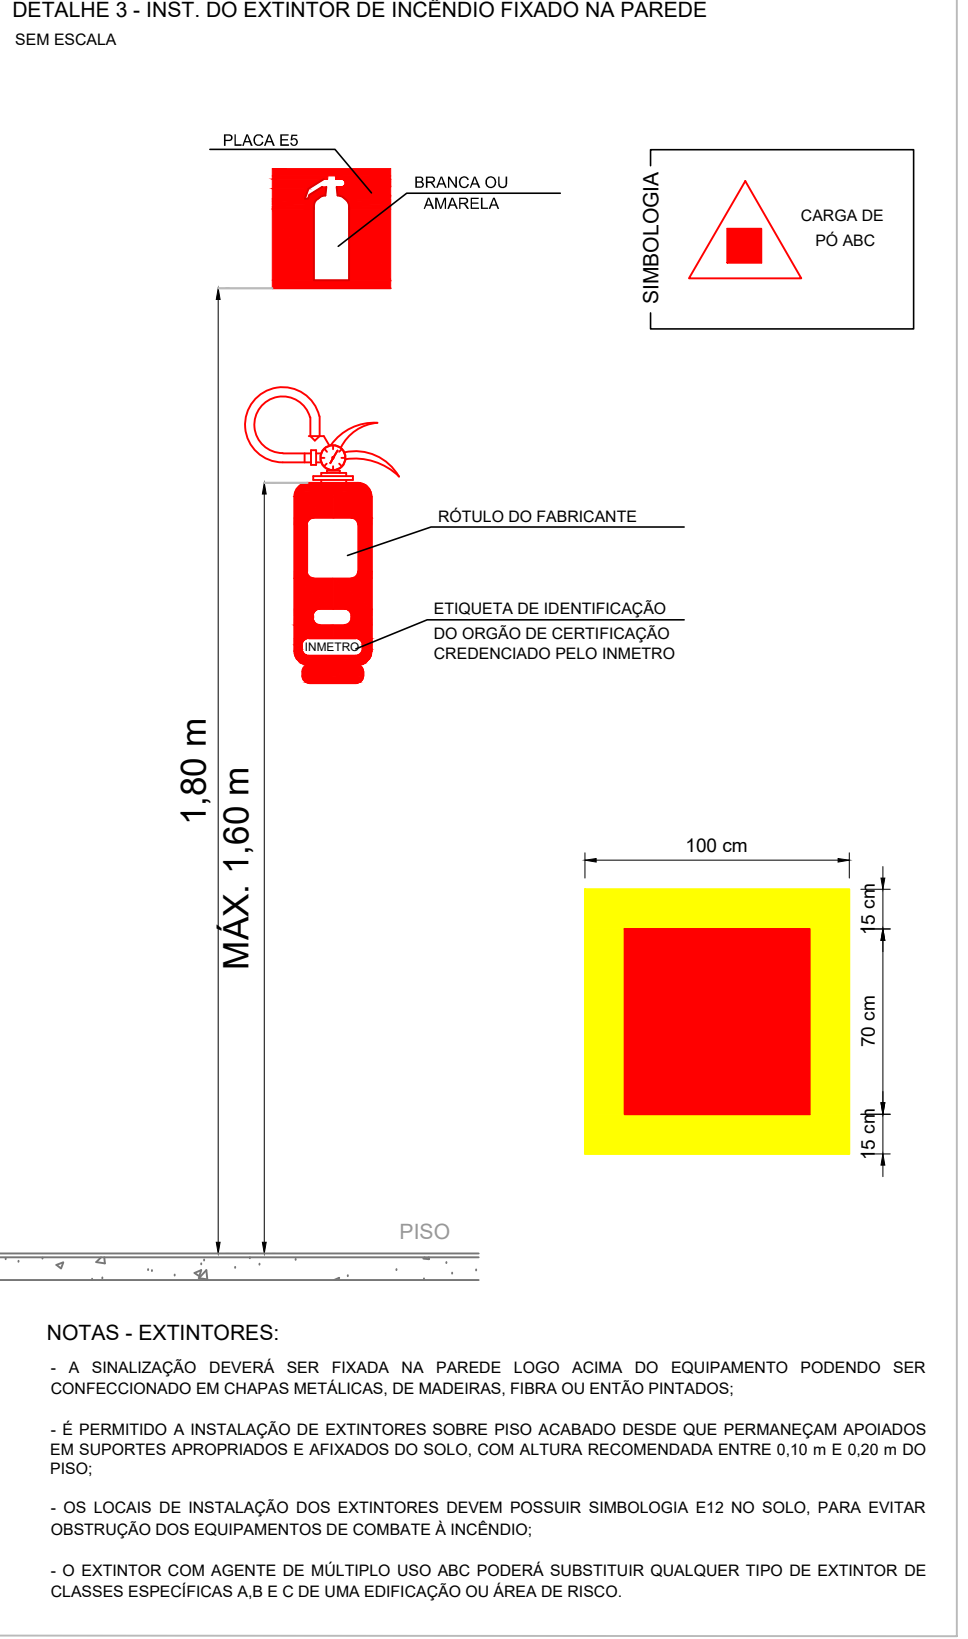

NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS.
- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m e 0,20 m DO PISO.
- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR OBSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.
- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

REV. 00	02/06/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
CLIENTE			
PROJETO		COORDENAÇÃO	
		ALCÍSSO CAETANO FERREIRA	
Rua Miguel Vianco, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
EMPREENDIMENTO		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		CREA MG-187.842/D	
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		INCÊNDIO	
ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
GUARITA		EXECUTIVO	
PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, LOCAÇÃO E COBERTURA		FOLHA Nº.	
DETALHES E TABELAS		ÚNICA	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
02/06/2023	INDICADA	ROO	DAC-PMA-PNM-GUA-PE-INC-ROO.DWG