


PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE


ESCALA INDICADA




PLANTA BAIXA  
Escala: 1:100

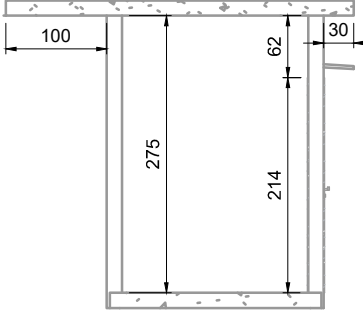


CORTE CC  
Escala: 1:75

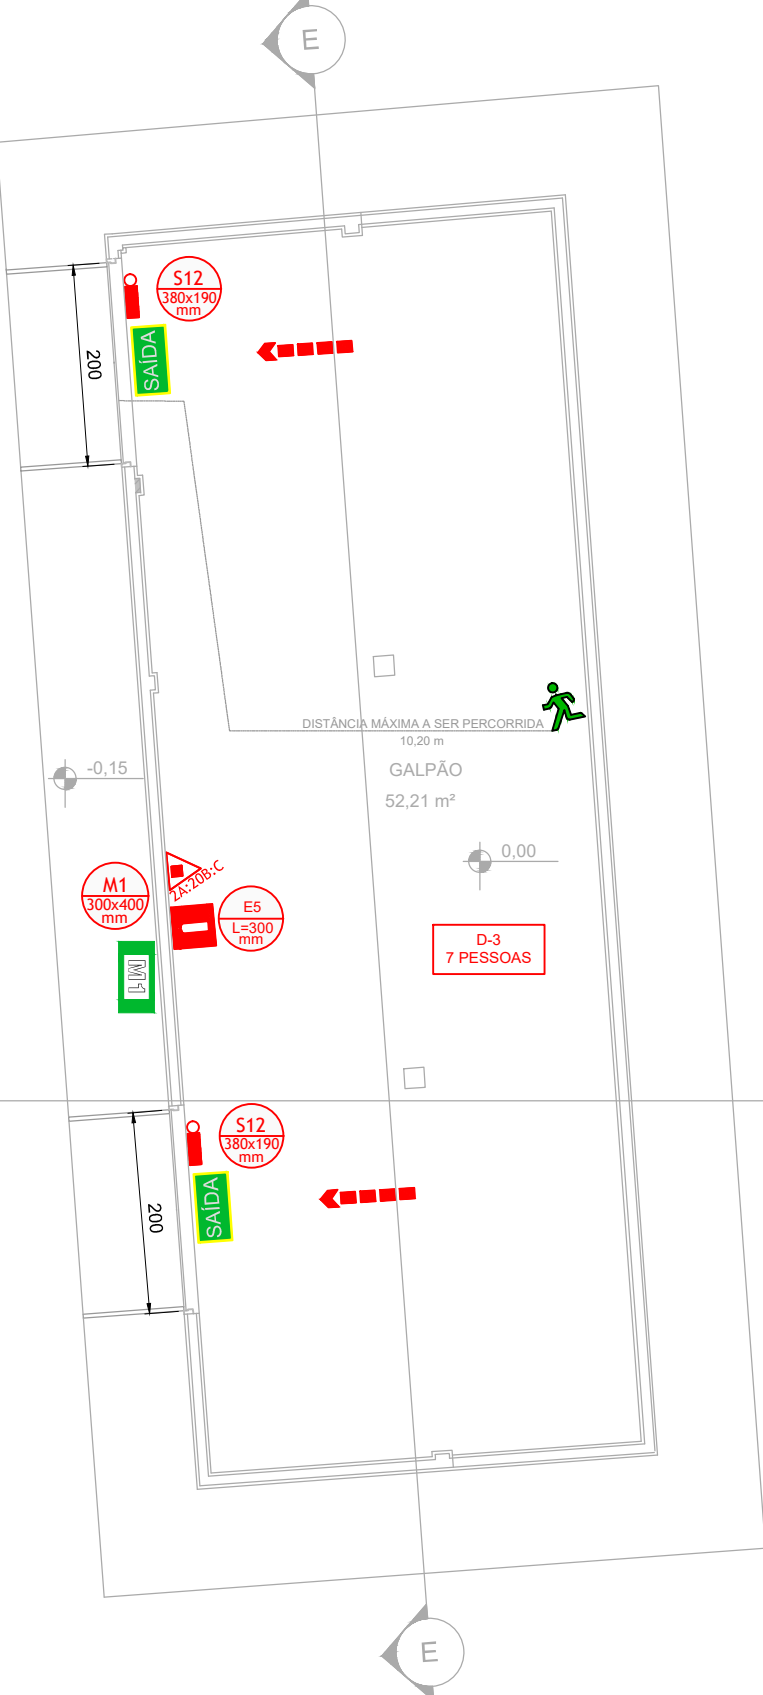


FACHADA MANUTENÇÃO  
Escala: 1:75

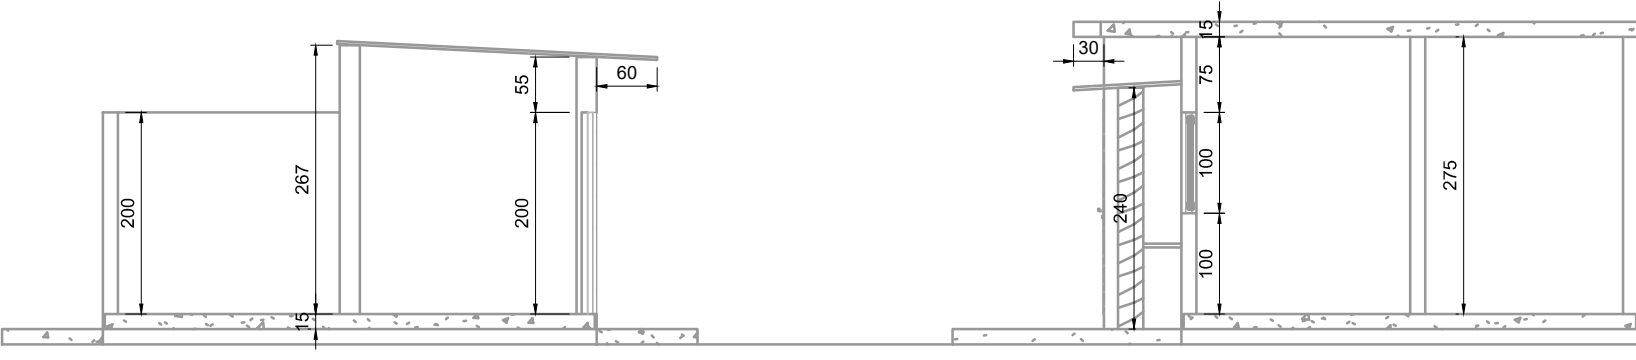



CORTE AA  
Escala: 1:75

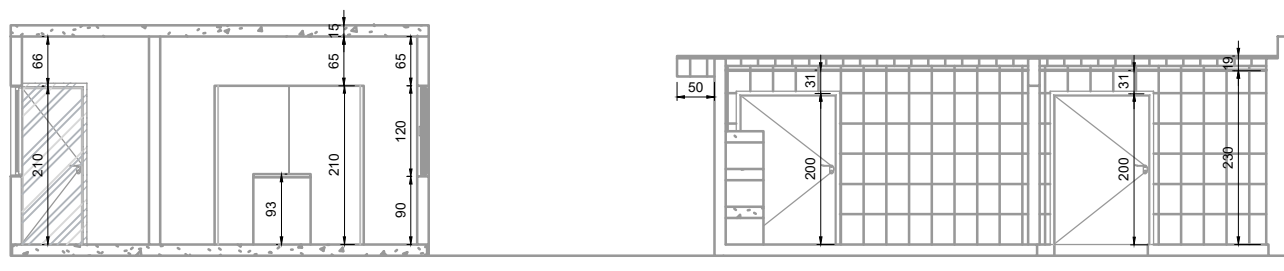


CORTE DD  
Escala: 1:75

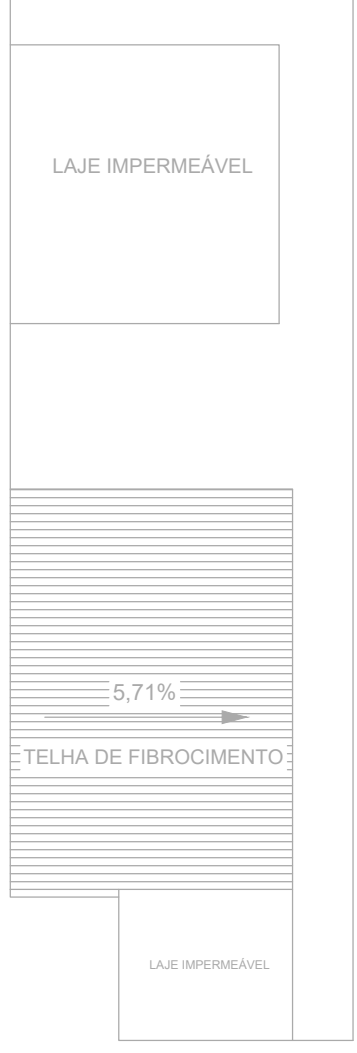


COBERTURA  
Escala: 1:150

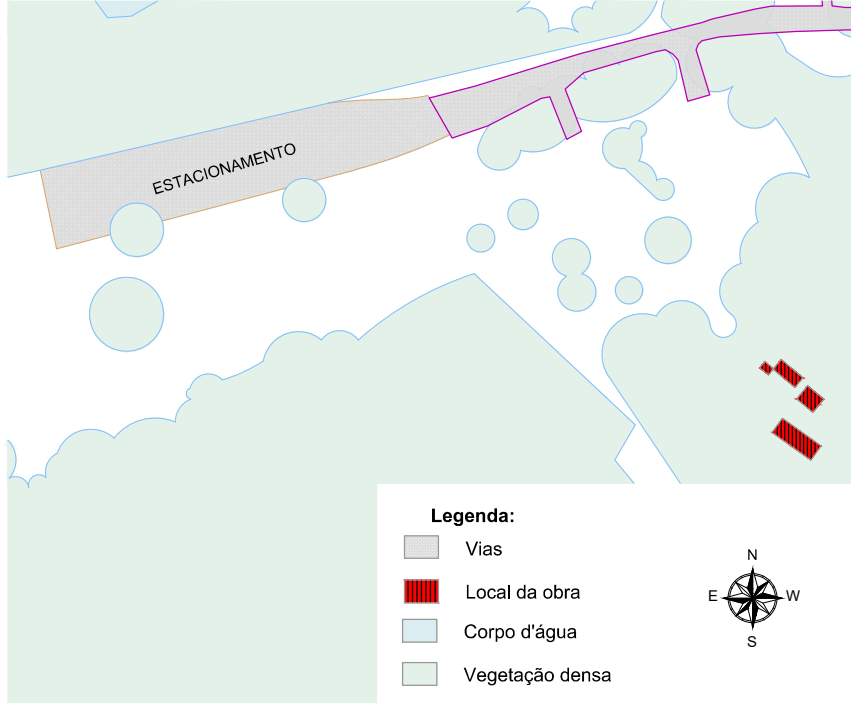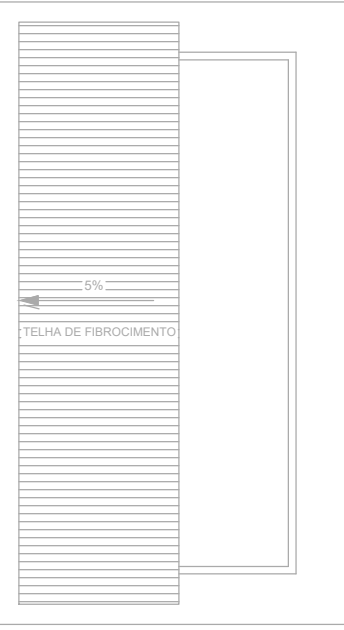


SITUAÇÃO  
Escala: 1:2000

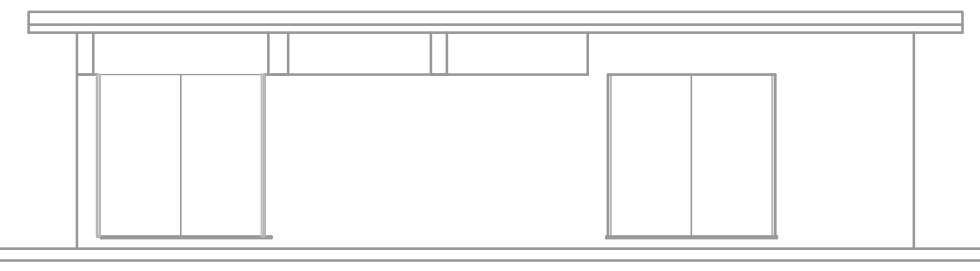


FACHADA GALPÃO  
Escala: 1:75

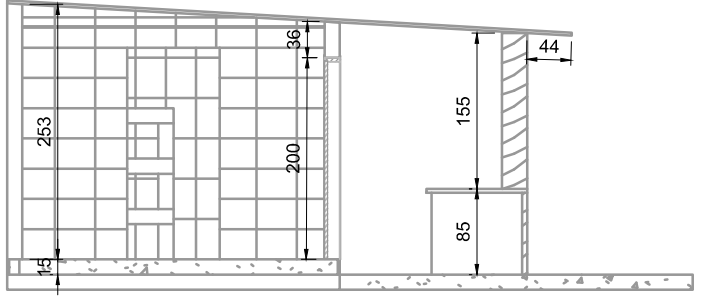

CORTE BB  
Escala: 1:75

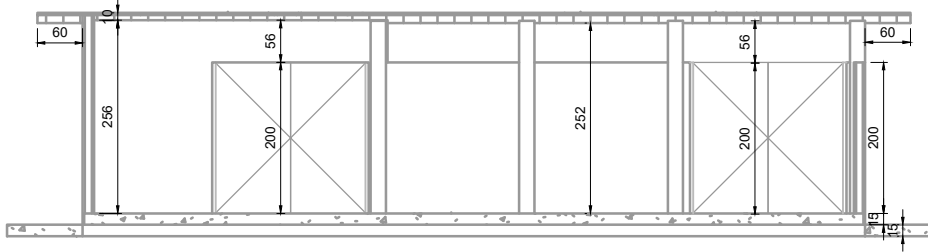

CORTE EE  
Escala: 1:75




CORTE FF  
Escala: 1:75



LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS		
ITEM	INSTALADOS	SÍMBOLO
CARGA DE PÓ ABC	03	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	08	
DIREÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA ROTA DE FUGA	03	

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS		
N = 15/100 = 0,15 unidades de passagem. Logo N < 2		
L = 1,10 metros.		
CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS		
N = 15/60 = 0,25 unidades de passagem. Logo N < 2		
L = 1,10 metros.		
CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS		
N = 15/100 = 0,15 unidades de passagem. Logo N < 1		
L = 0,80 metros.		

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
S3	03		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S12	05		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
M1	01		VER DETALHE SINALIZAÇÃO NO PROJETO
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO			
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
E5	03		EXTINTOR DE INCÊNDIO
E12	03		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

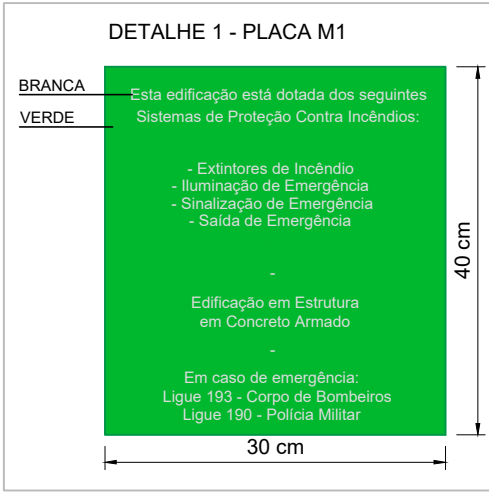


QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	500 ha
ÁREA TOTAL	113,45 m²

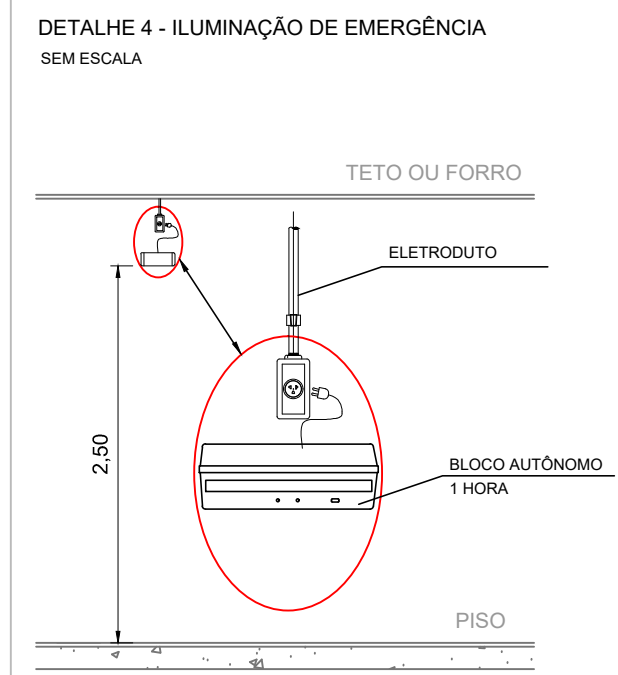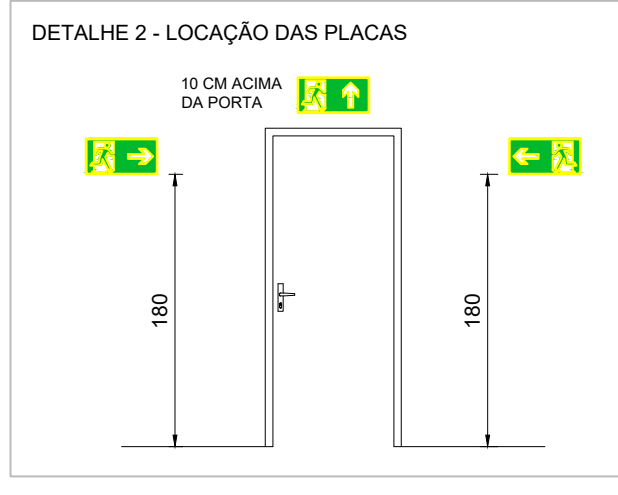

NOTAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- TIPO DE SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.
- TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE OU LED.
- POTÊNCIA: 30 W.
- TENSÃO: 110V/220V.
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 8 LUX.
- ÂNGULO DA DIFUSÃO DA LUZ: 180 GRAUS.
- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 60 ANOS.
- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ FUNCIONAR NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 01 HORA.

E.2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA					
CONFORME TABELA 04 DA IT-01					
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		08 UNIDADES CONFORME IT-13			
SAÍDA DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT-08			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		11 UNIDADES CONFORME IT-15			
EXTINTORES		03 UNIDADES - CARGA DE PÓ ABC 2A:20B:C CONFORME IT-16			
CLASSIFICAÇÃO					
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS	
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-3	MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL	MANUTENÇÃO	
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09					
OCCUPAÇÃO/USO		DESCRIÇÃO		DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
SERVIÇO PROFISSIONAL		MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL		D-3	200
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO					
RISCO			CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²		
BAIXA			200		

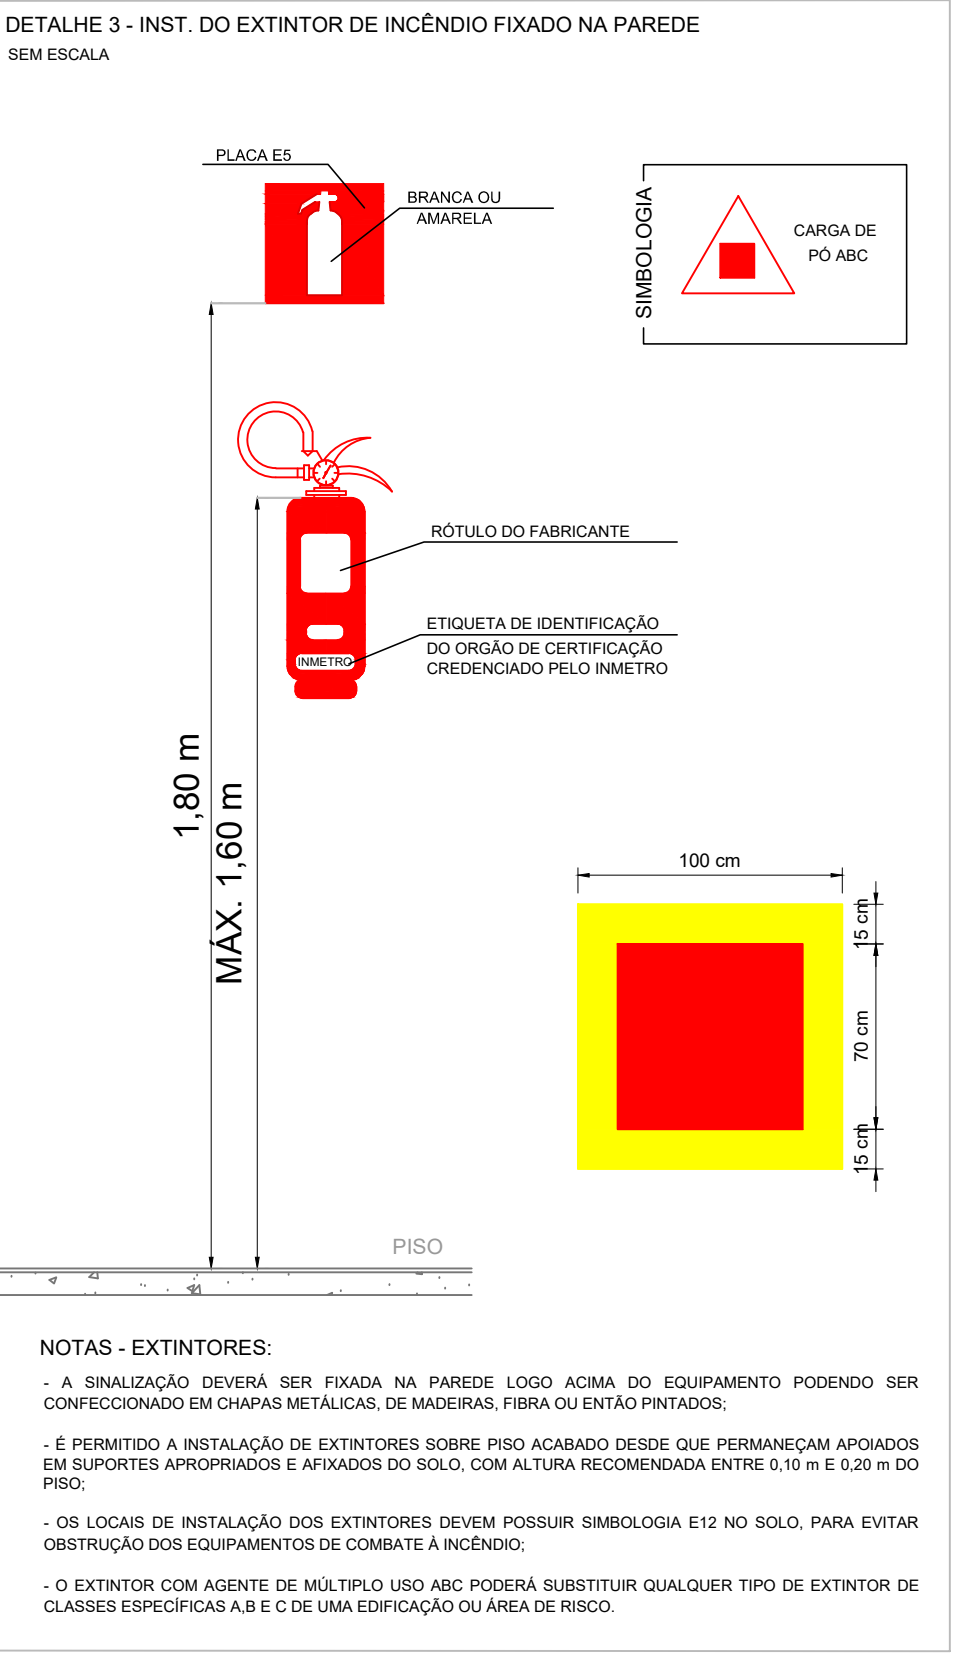

NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS.
- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPOORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m e 0,20 m DO PISO.
- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR OBSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.
- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

REV. 00 | 02/06/23 | EMISSÃO INICIAL

REVISÃO DATA : | DESCRIÇÃO:

CLIENTE

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

PROJETO

DAC Engenharia

Rua Miguel Viana, nº 81, 2º Andar  
Bairro Morro Chic  
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG  
Tel: (35) 3623-8846  
www.dacengenharia.com.br

COORDENAÇÃO

ALOÍSIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D

EMPREENHIMENTO

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO

AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA  
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

ASSUNTO

MANUTENÇÃO

PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA E COBERTURA  
DETALHES E TABELAS

DISCIPLINA

INCÊNDIO

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

FOLHA Nº.

ÚNICA

DATA INICIAL

02/06/2023

ESCALA

INDICADA

REVISÃO

ROO

ARQUIVO

DAC-PMPA-PNM-MAN-PE-INC-ROO.DWG