




PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA

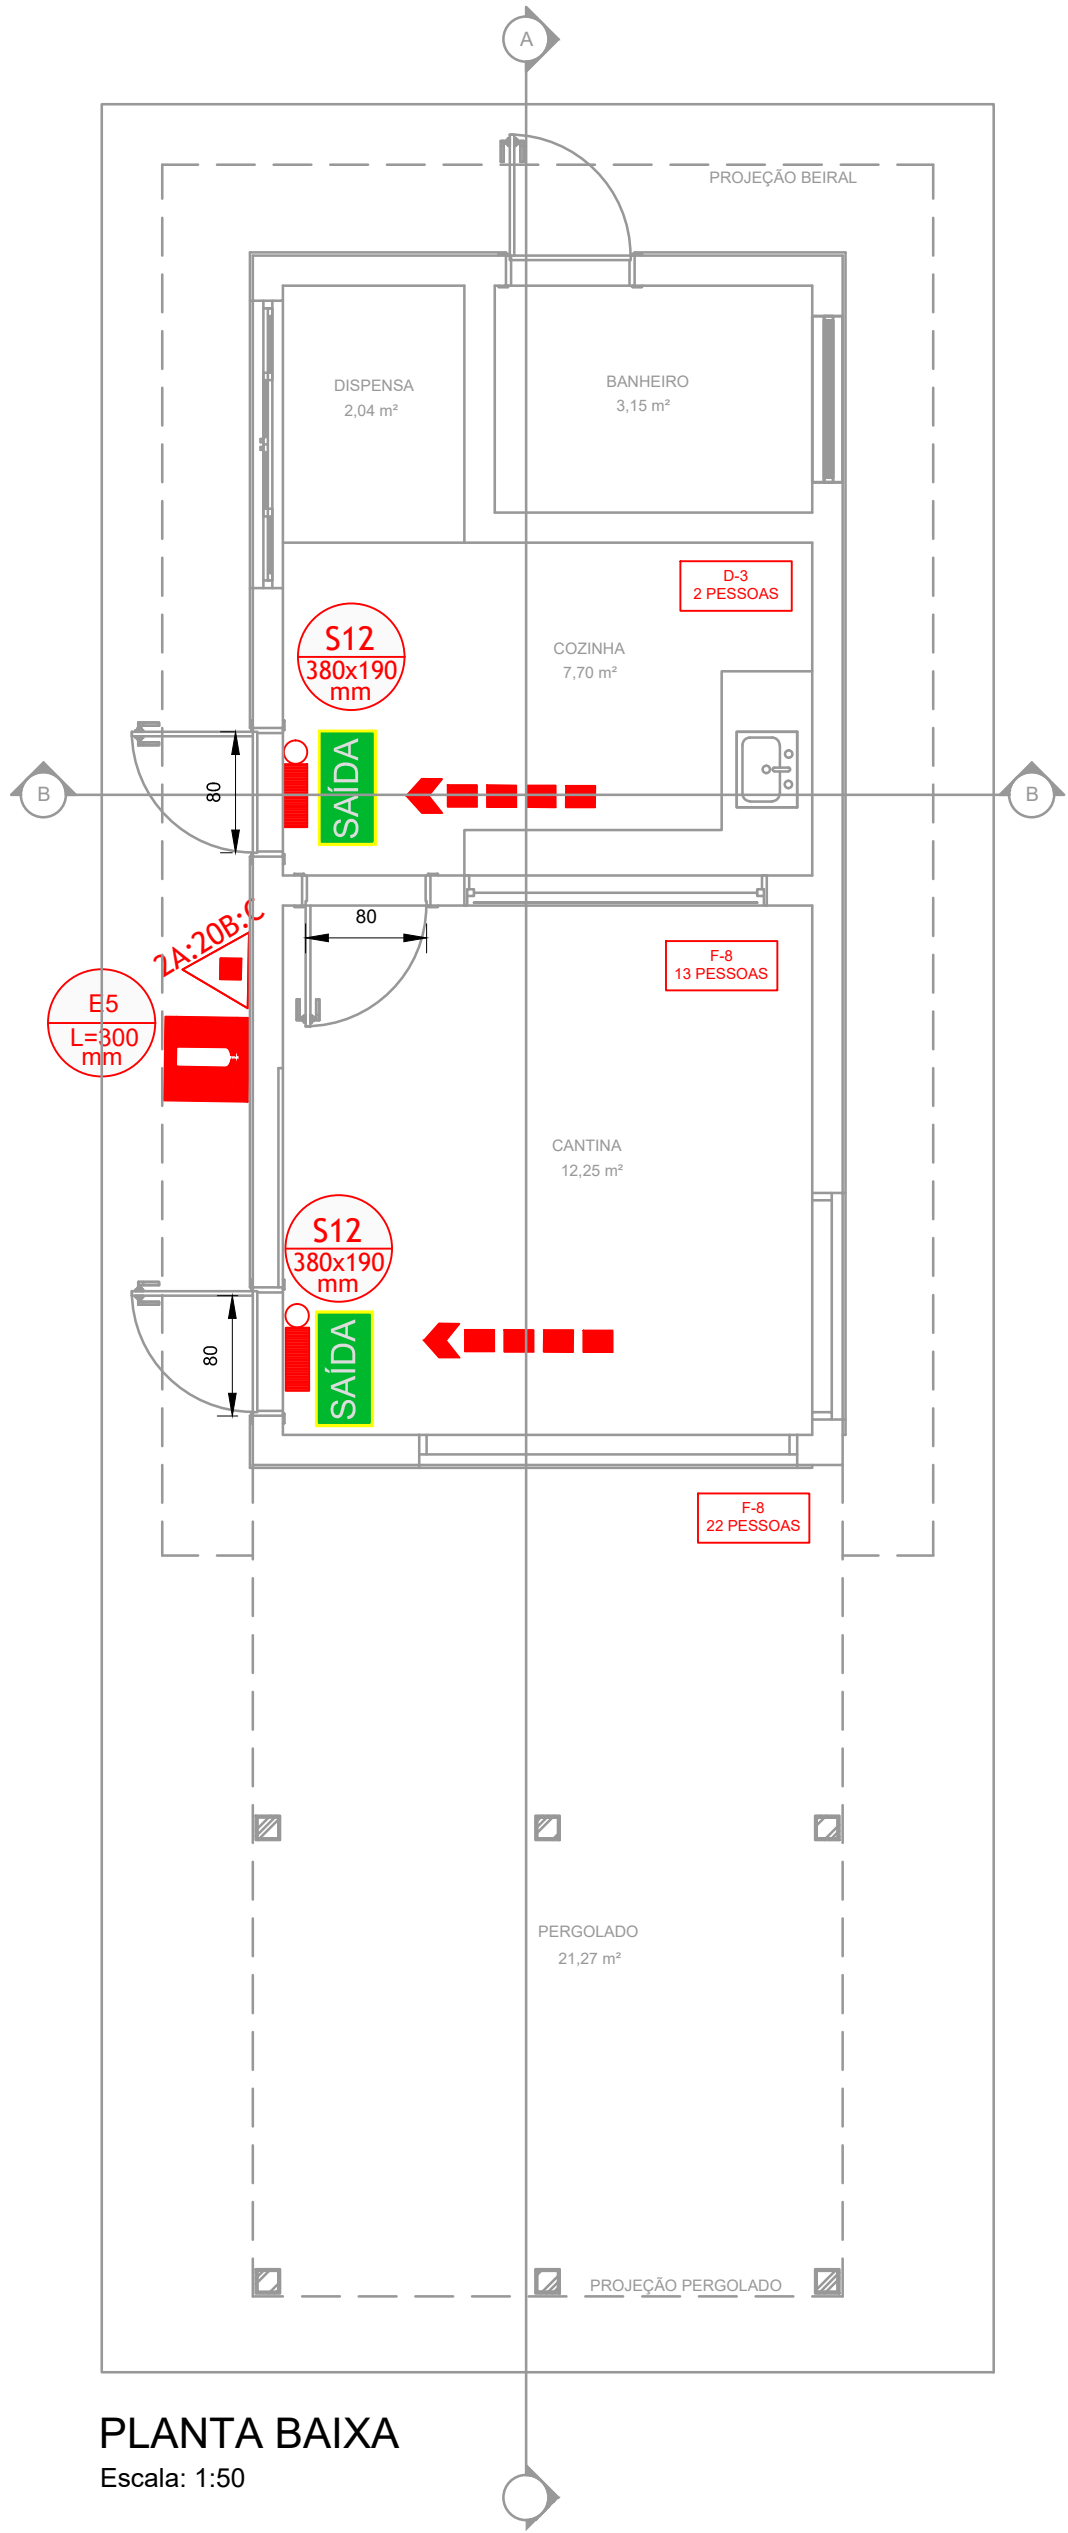


PLANTA BAIXA
Escala: 1:50

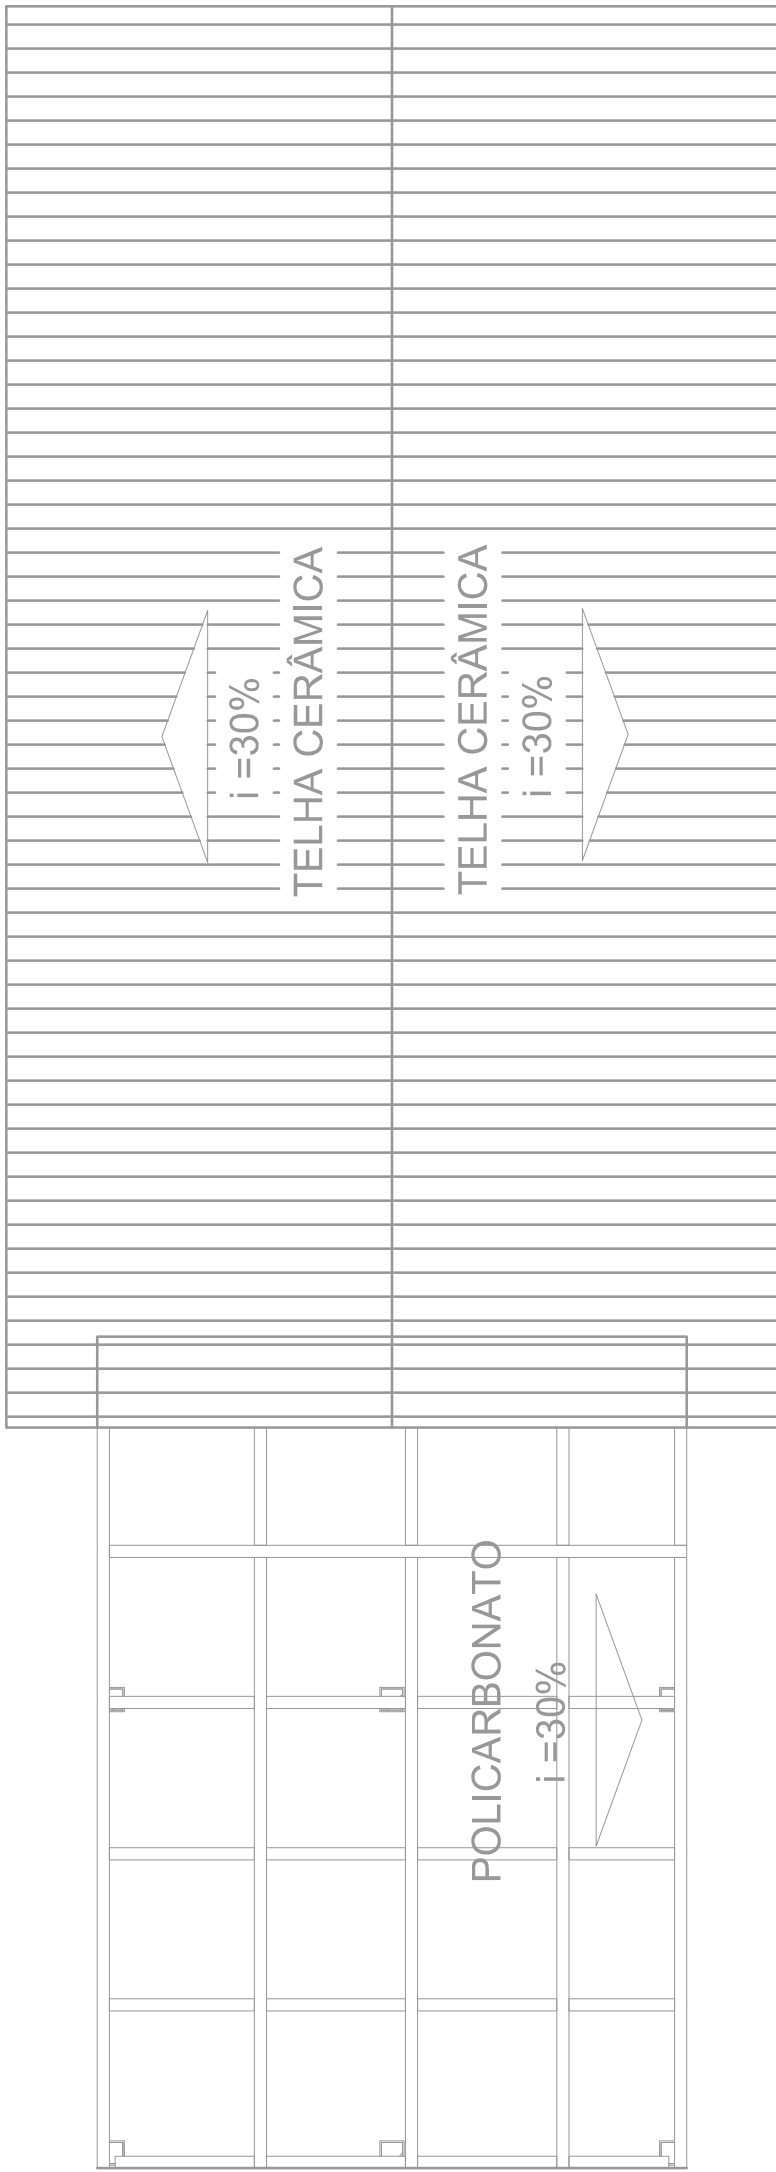


COBERTURA
Escala: 1:50

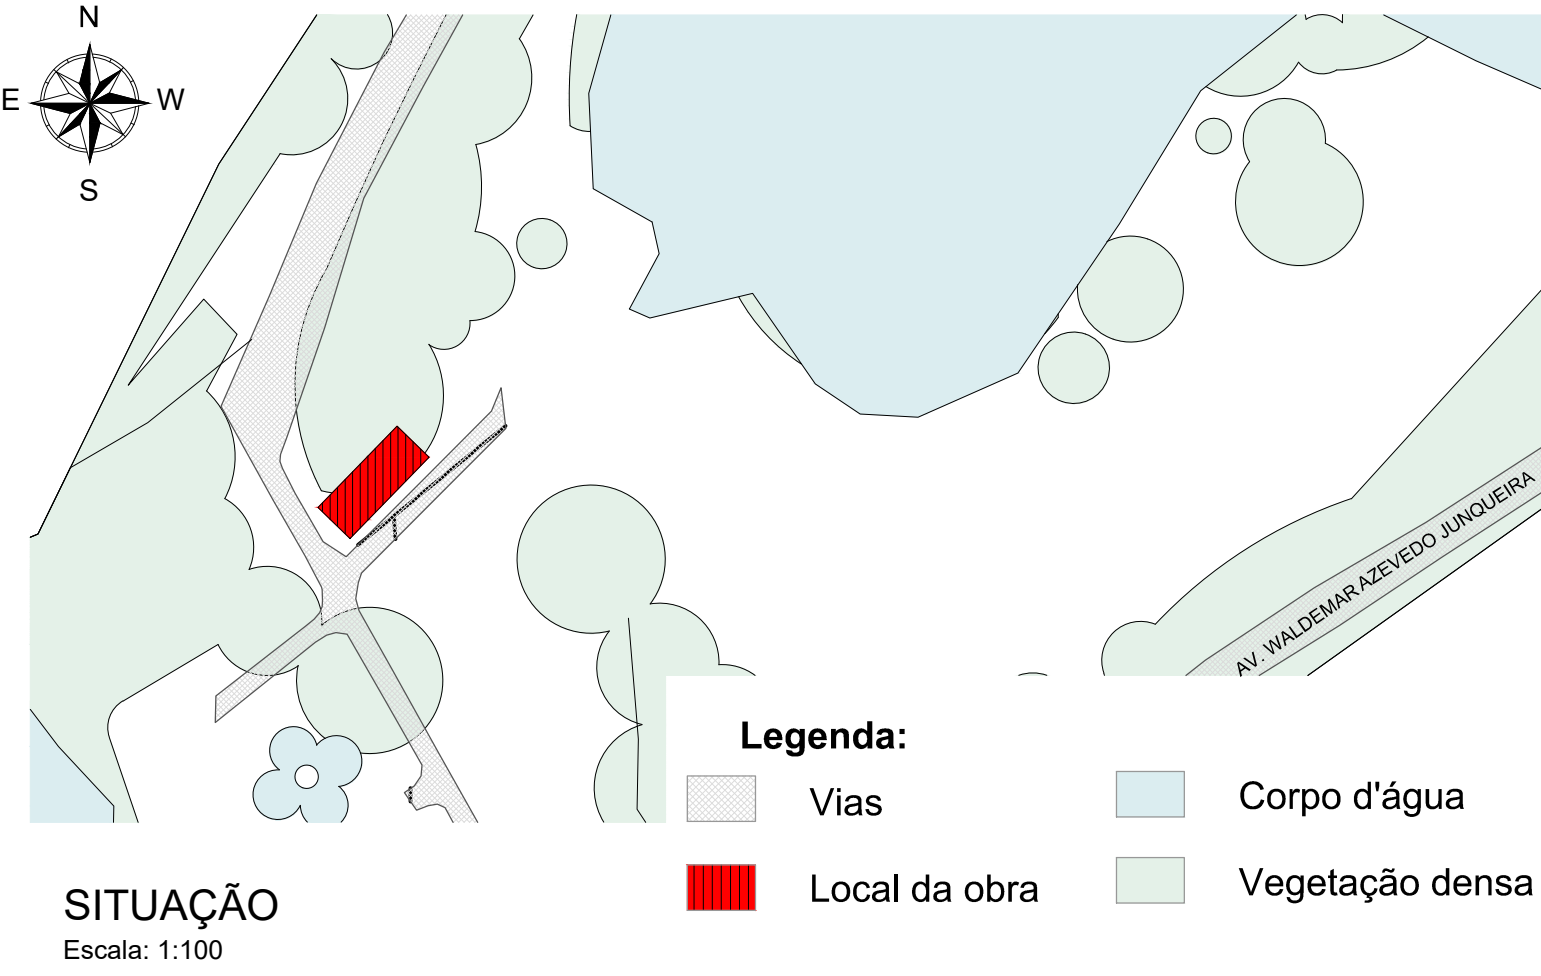


SITUAÇÃO
Escala: 1:100

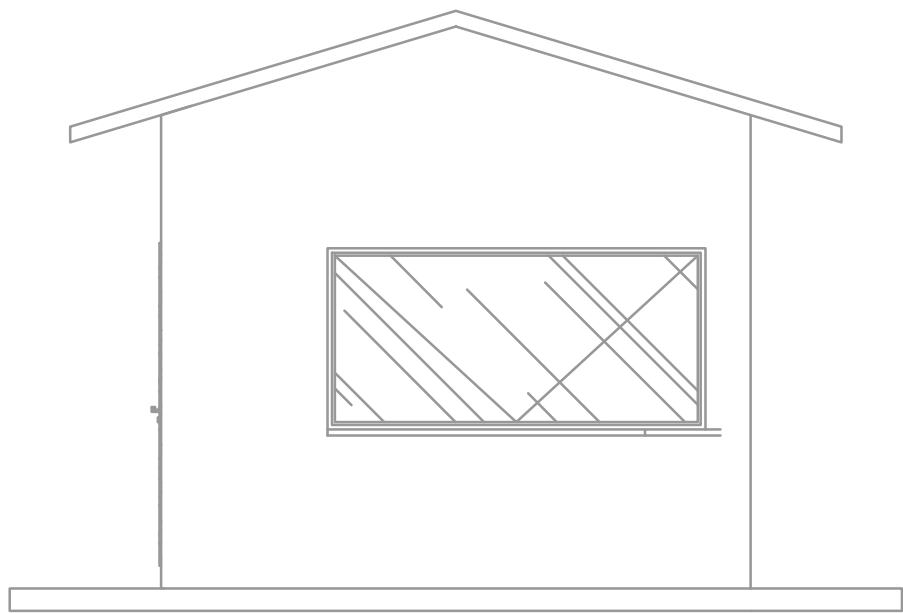

FACHADA
Escala: 1:50

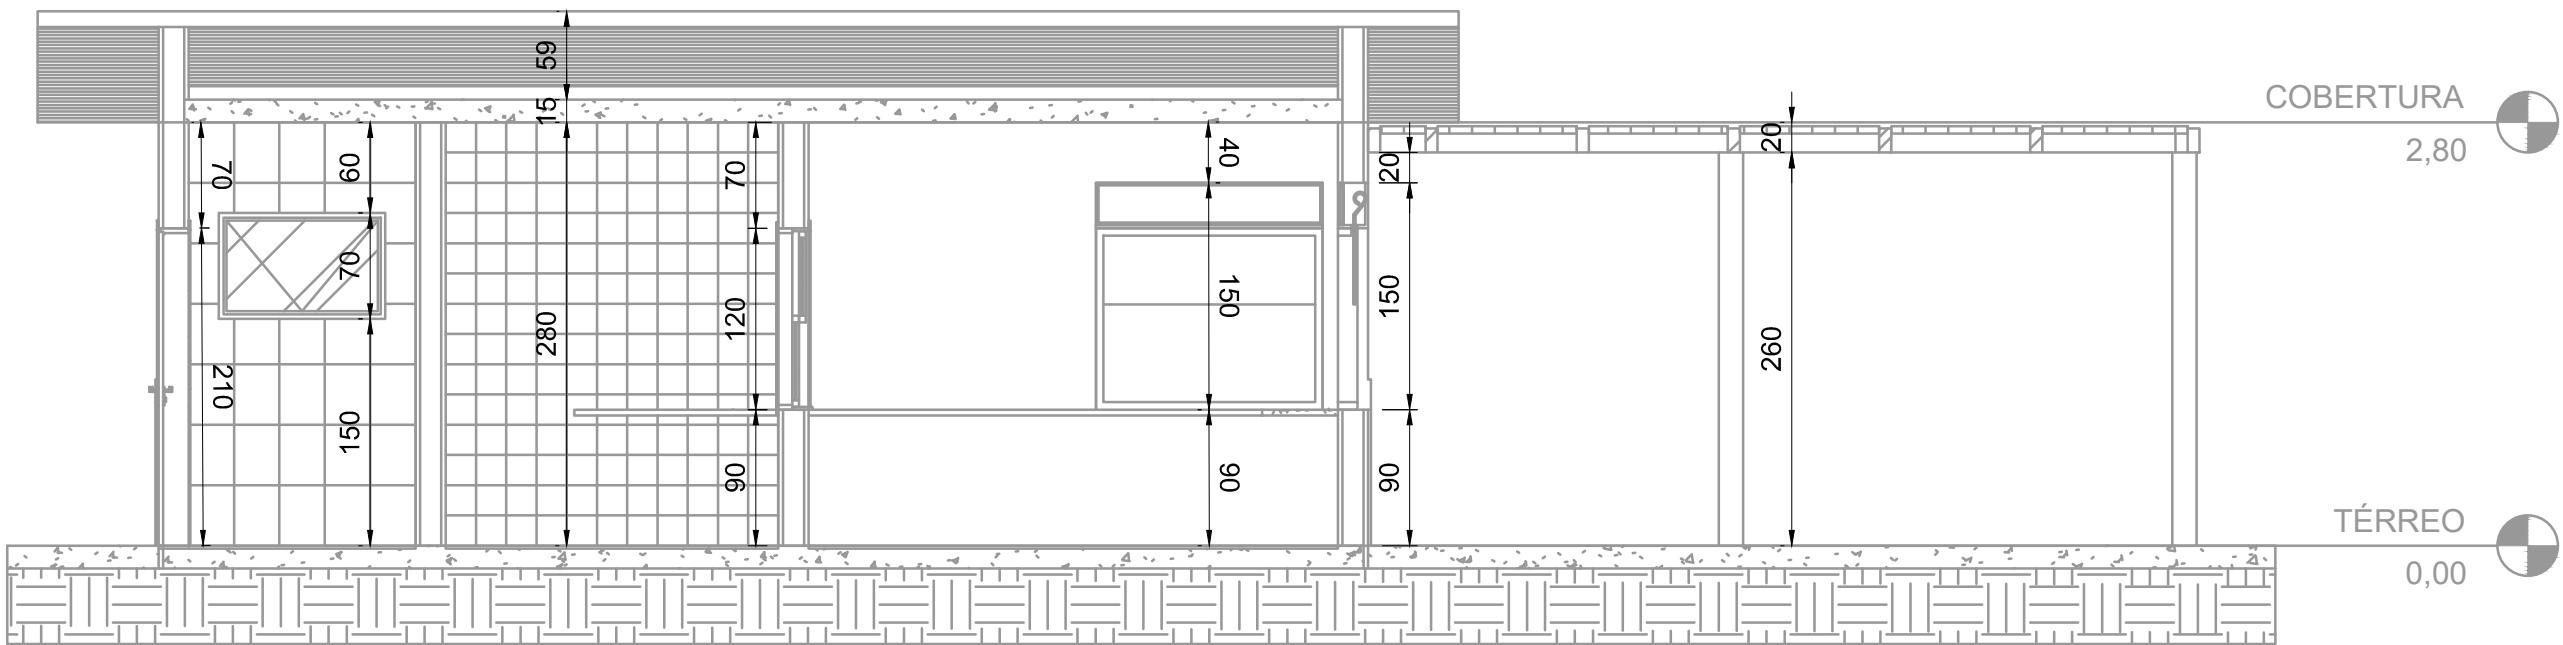

CORTE AA
Escala: 1:50

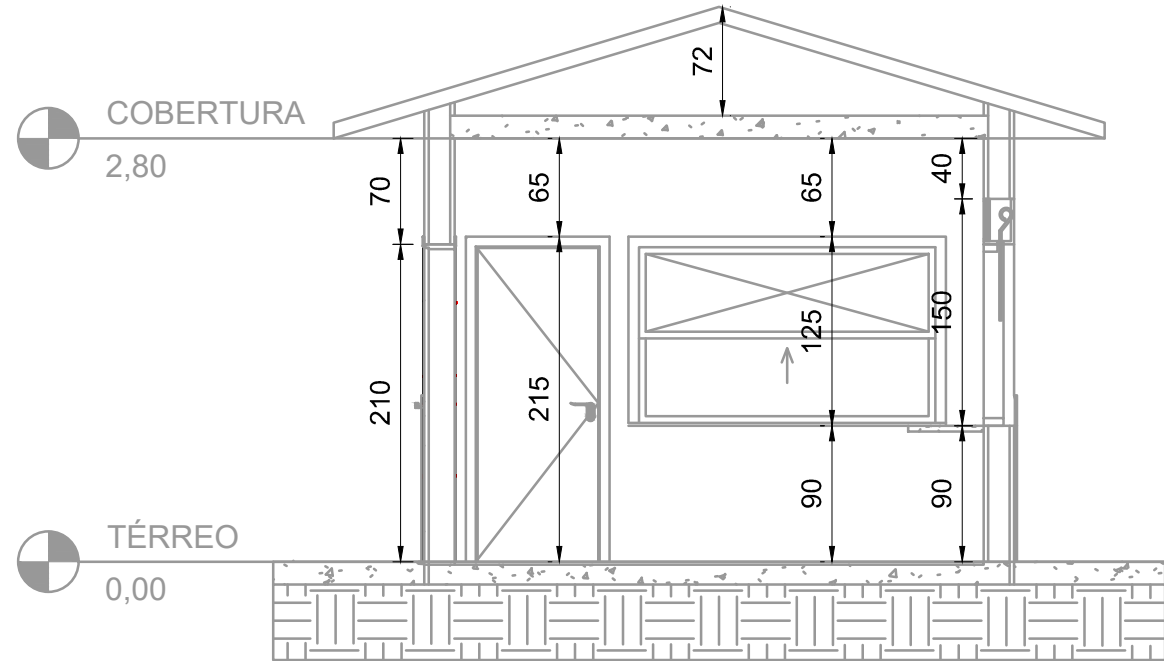


CORTE BB
Escala: 1:50

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS		
ITEM	INSTALADOS	SÍMBOLO
CARGA DE PÓ ABC	01	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	02	
DIREÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA ROTA DE FUGA	02	


DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
CANTINA P = 37 pessoas	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS	
	N = 37/100 = 0,37 unidades de passagem. Logo N < 2	
	L = 1,10 metros.	
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS	
	N = 37/75 = 0,49 unidades de passagem. Logo N < 2	
	L = 1,10 metros.	
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS	
	N = 37/100 = 0,37 unidades de passagem. Logo N < 1	
	L = 0,80 metros.	

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	500 ha
CANTINA	52,85 m²

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO				
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S12	02		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM: SAÍDA
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO				
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
E5	01		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO VERMELHA PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE
E12	01		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA (1,00m x 1,00m) FUNDO VERMELHA (0,70m x 0,70m) PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (LARGURA=15CM)

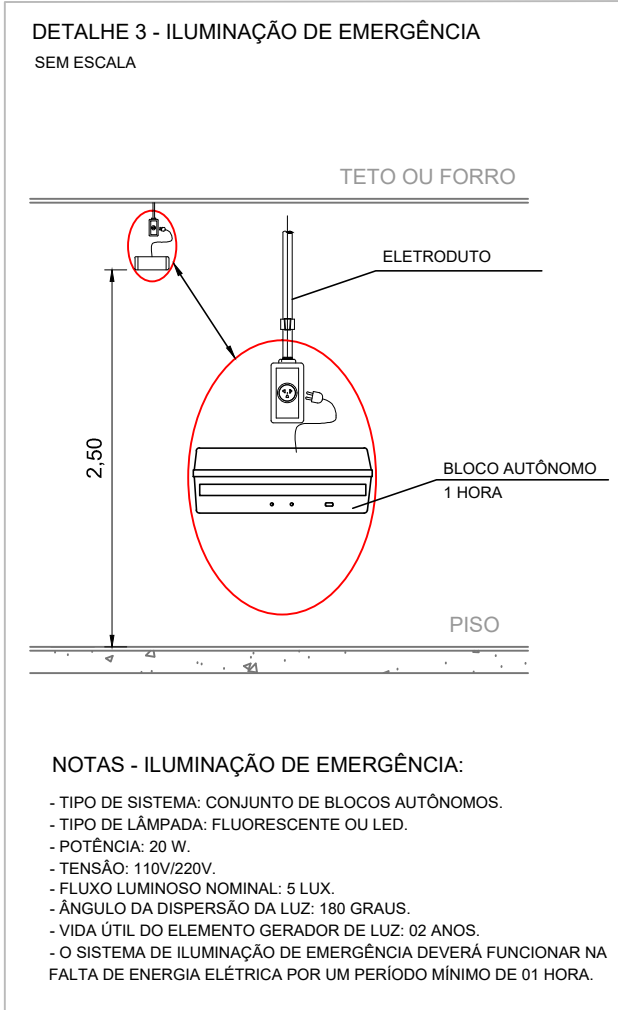

E-2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA				
CONFORME TABELA DE DA IT-01				
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			02 UNIDADES CONFORME IT-13	
SAÍDA DE EMERGÊNCIA			CONFORME IT-08	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			03 UNIDADES CONFORME IT-15	
EXTINTORES			01 UNIDADES - CARGA DE PÓ ABC 2A:20B:C CONFORME IT-16	
CLASSIFICAÇÃO				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
F	REUNIÃO DE PÚBLICO	F-8	LANCHONETES, CANTINAS,CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E ASSEMBLHADOS	CANTINA
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09				
Ocupação/uso		Descrição		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
REUNIÃO DE PÚBLICO		LANÇONETES, CANTINAS,CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E ASSEMBLHADOS		300
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²		
BAIXA		300		

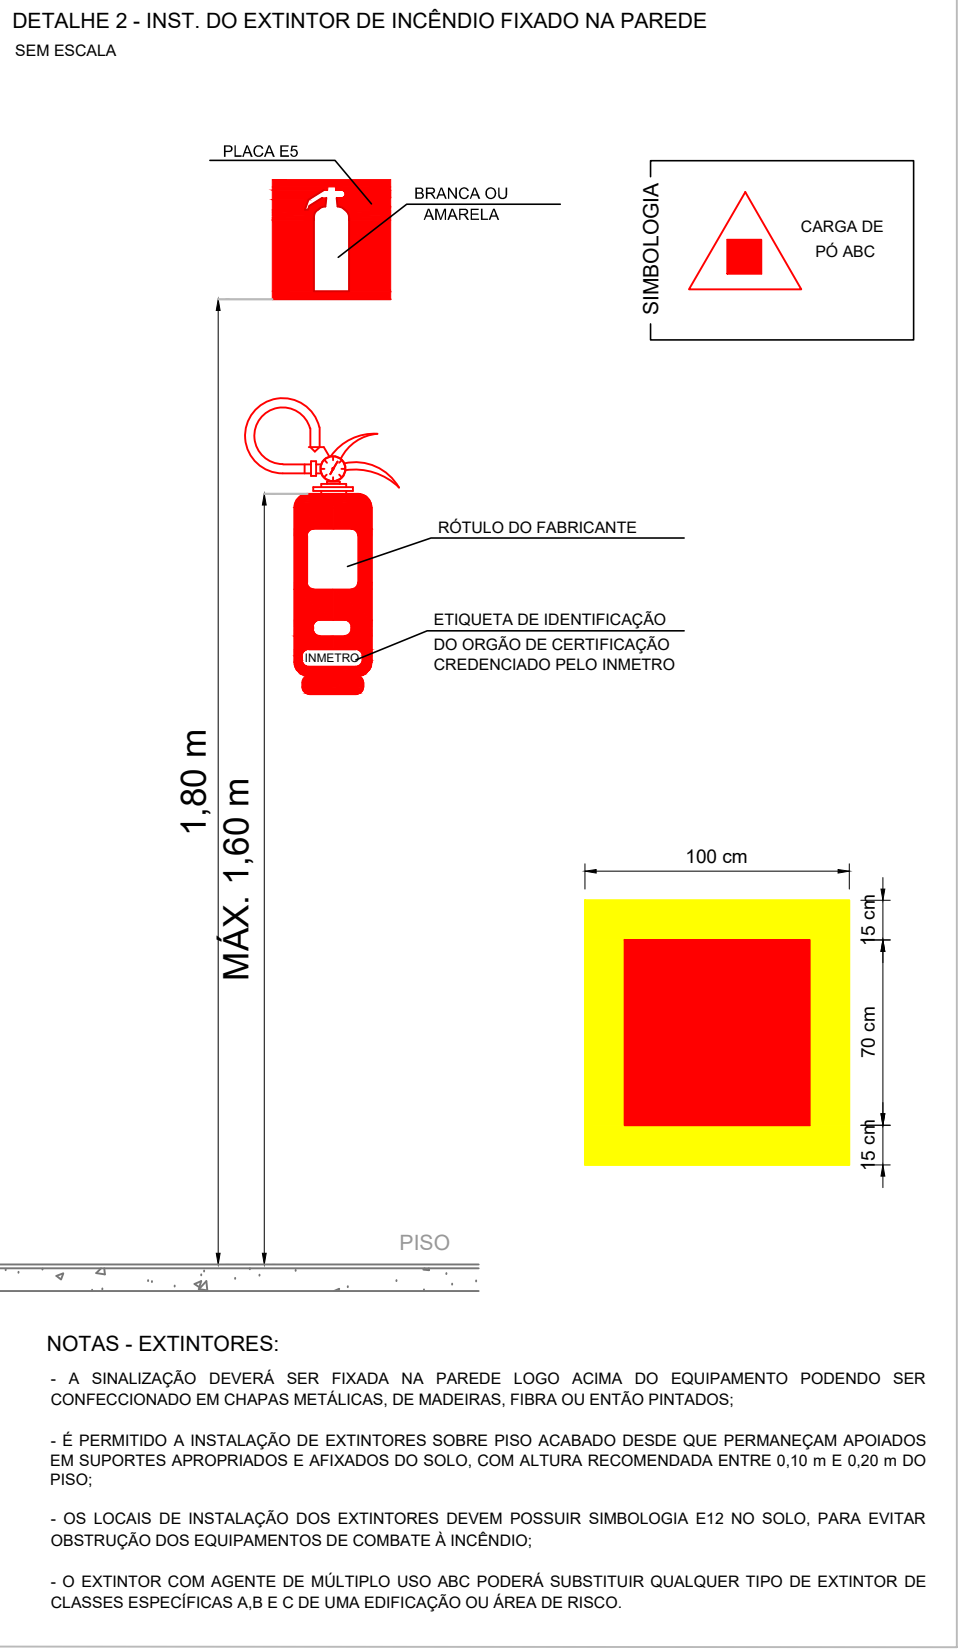

REV. 00	02/06/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
CLIENTE			
PROJETO			
Rua Miguel Vianna, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br			
COORDENAÇÃO			
ALCÍSSIO CAETANO FERREIRA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR			
ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D			
EMPREENHIMENTO			
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
ENDEREÇO			DISCIPLINA
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS			INCÊNDIO
ASSUNTO			FASE DO PROJETO
CANTINA			EXECUTIVO
PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA E COBERTURA DETALHES E TABELAS			FOLHA Nº.
			ÚNICA
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
02/06/2023	INDICADA	ROO	DAC-PMPA-PNM-CAN-PE-INC-ROO.DWG