

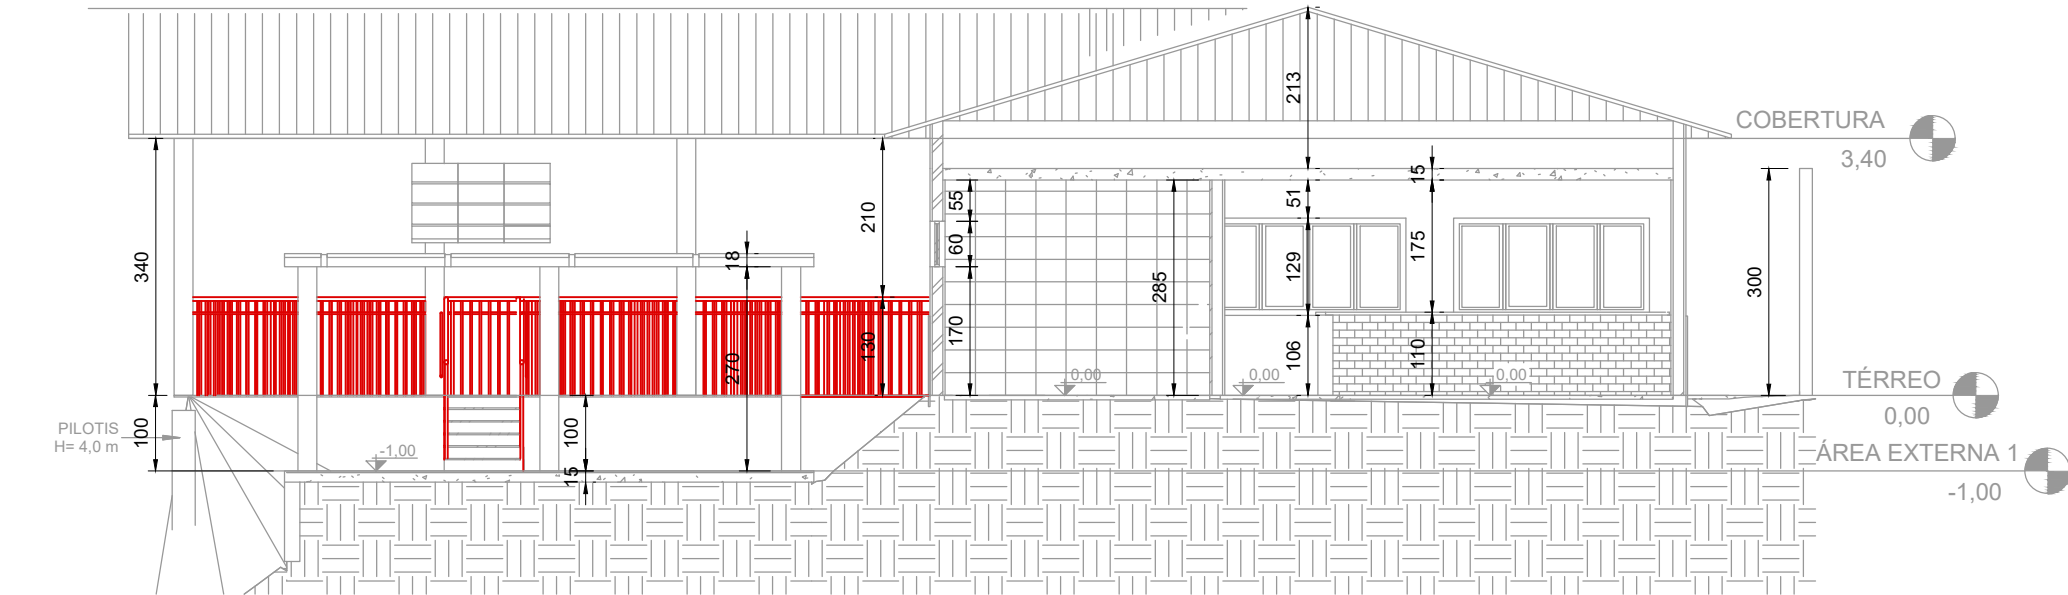
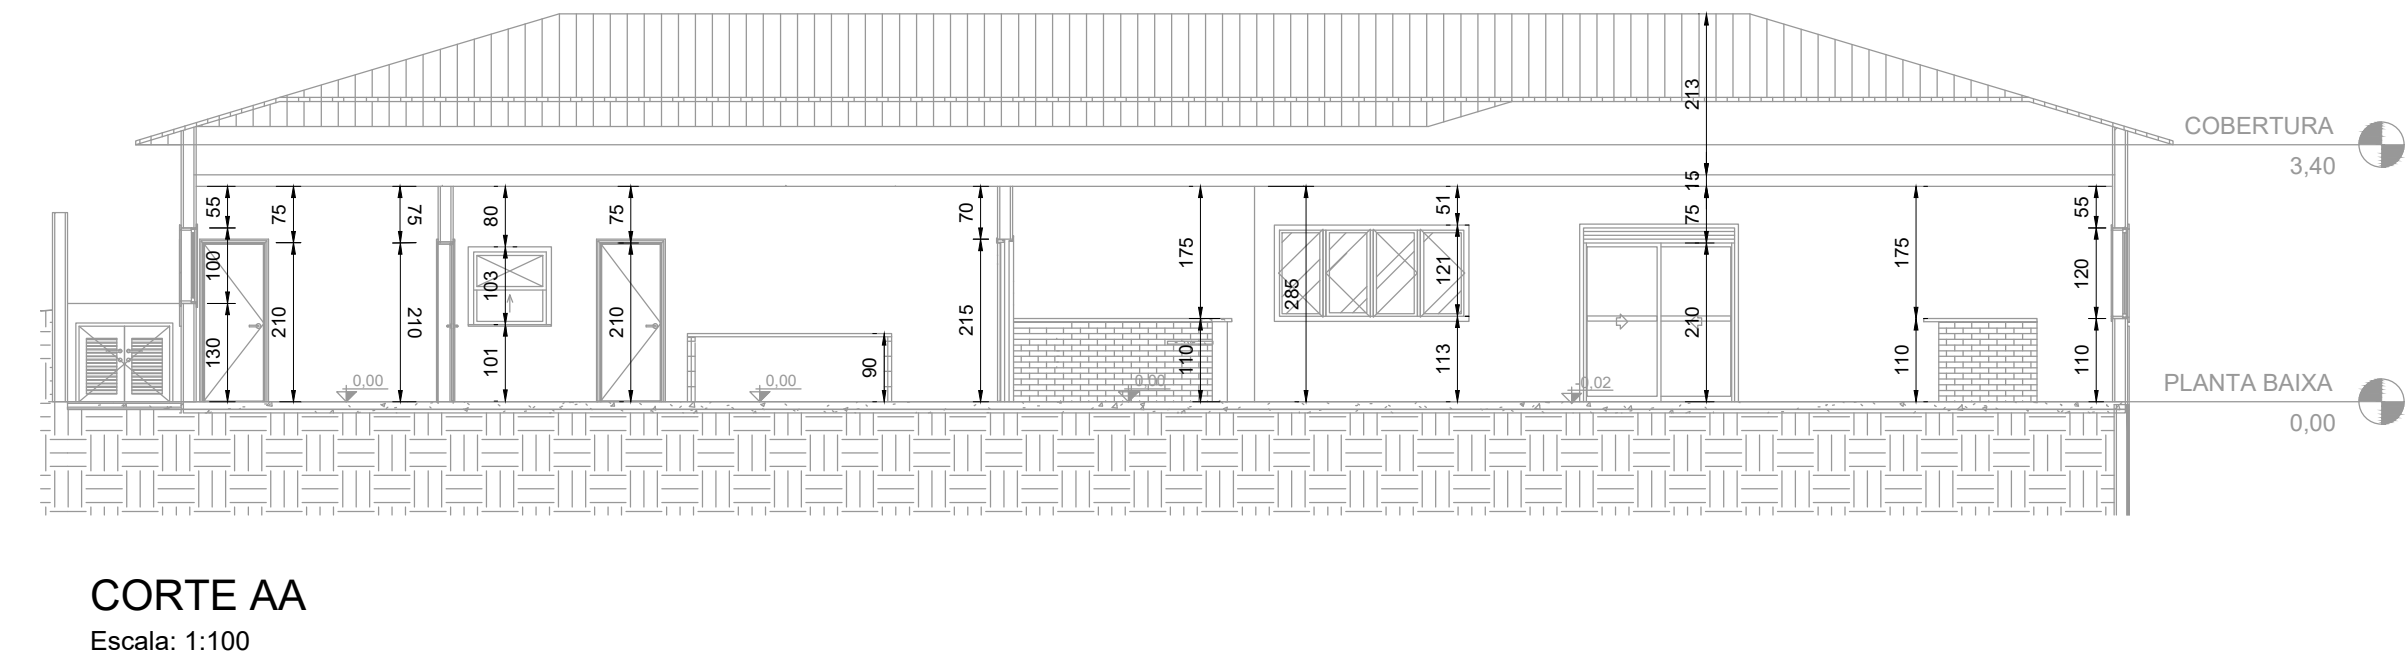
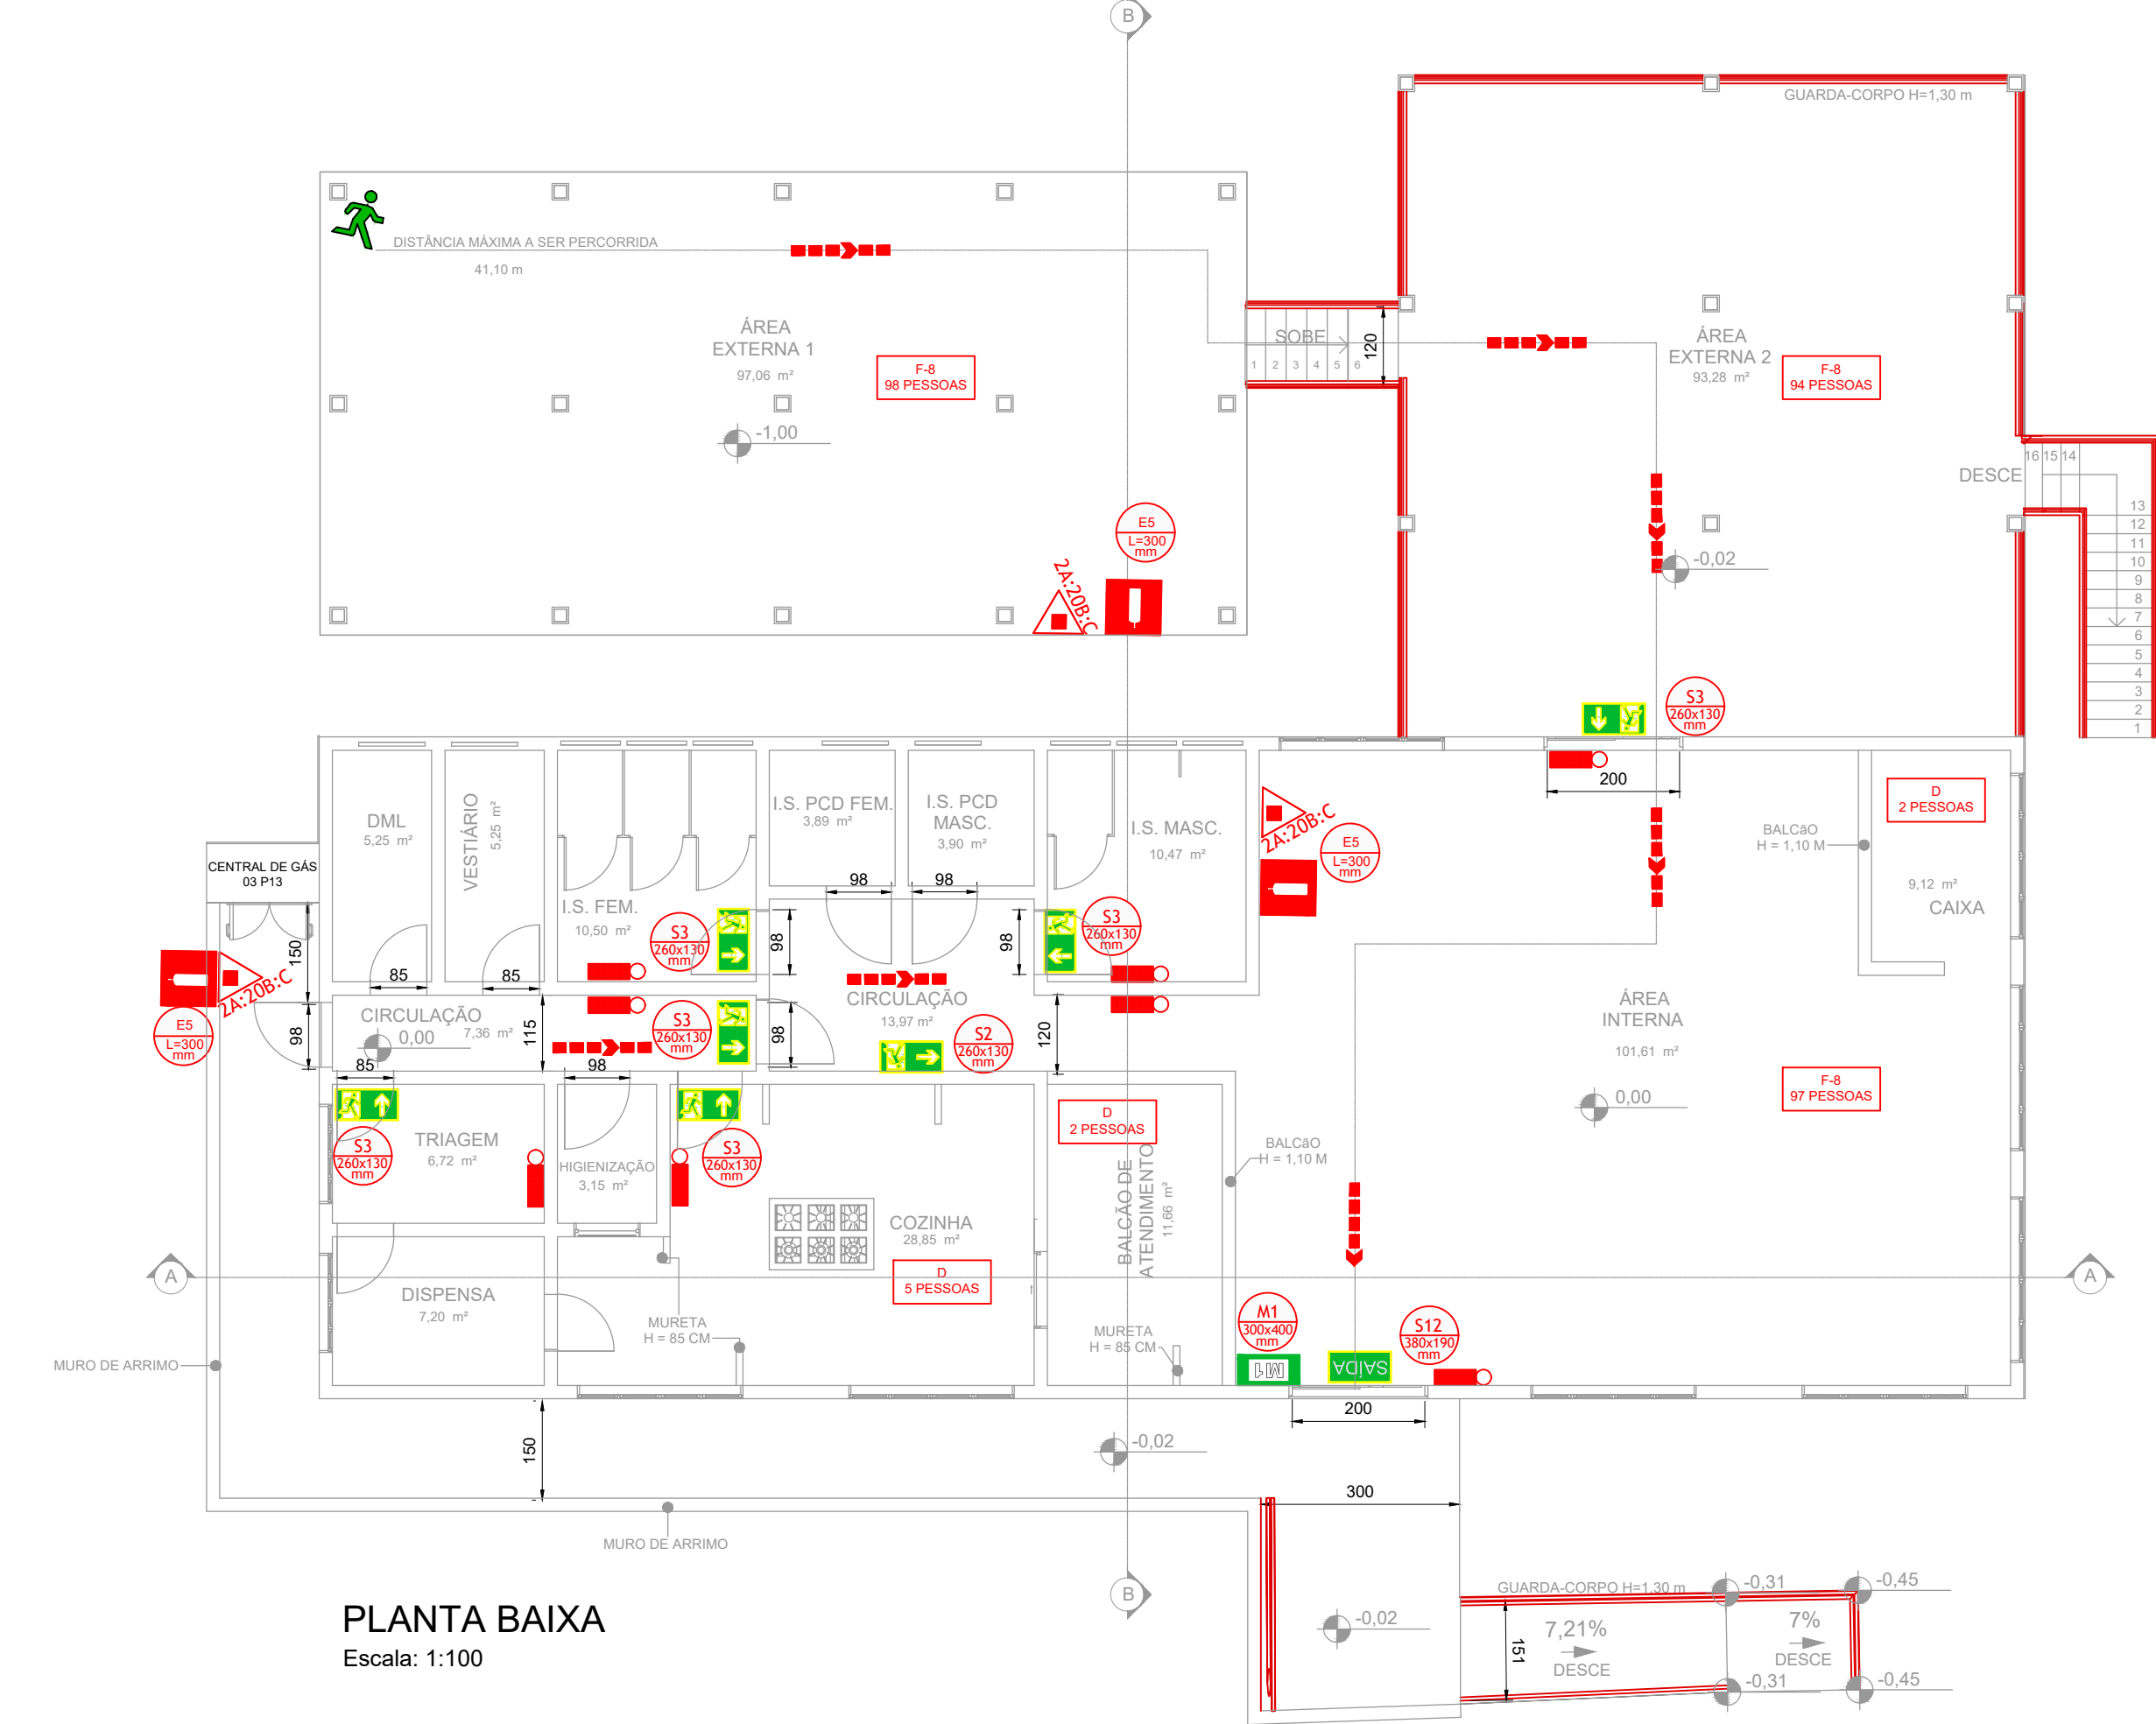


PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE


ESCALA INDICADA

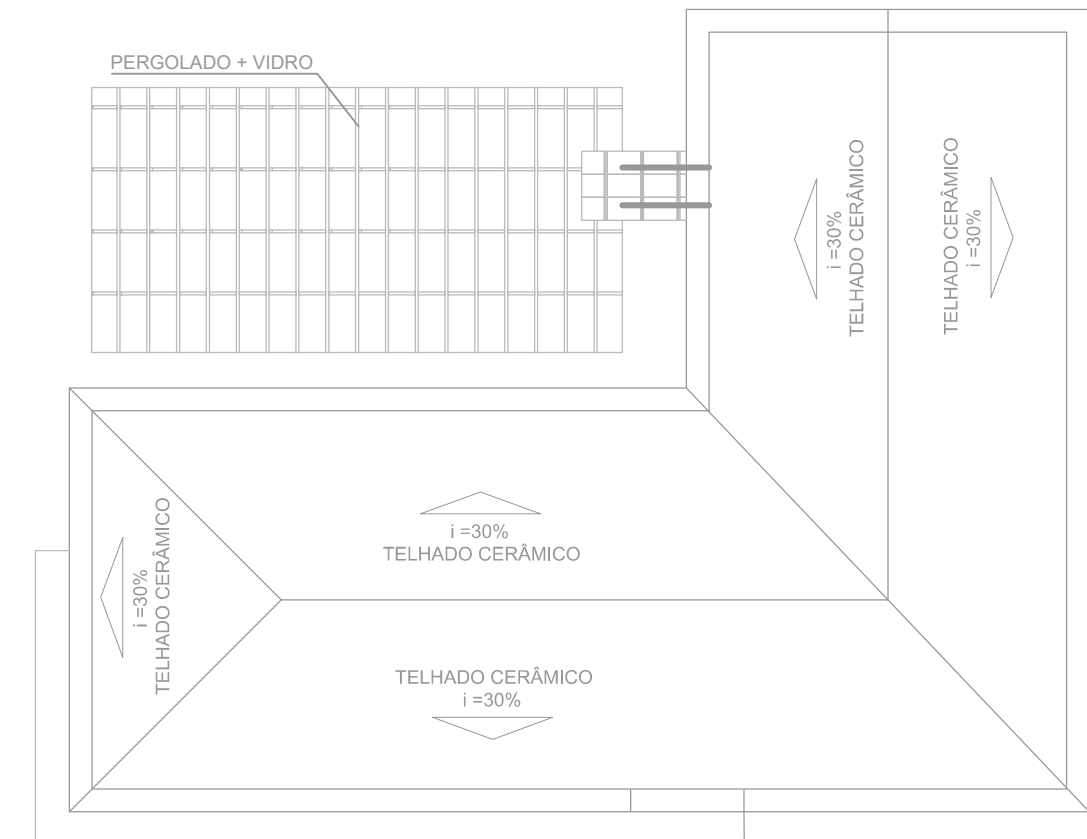

CORTE BB
Escala: 1:100

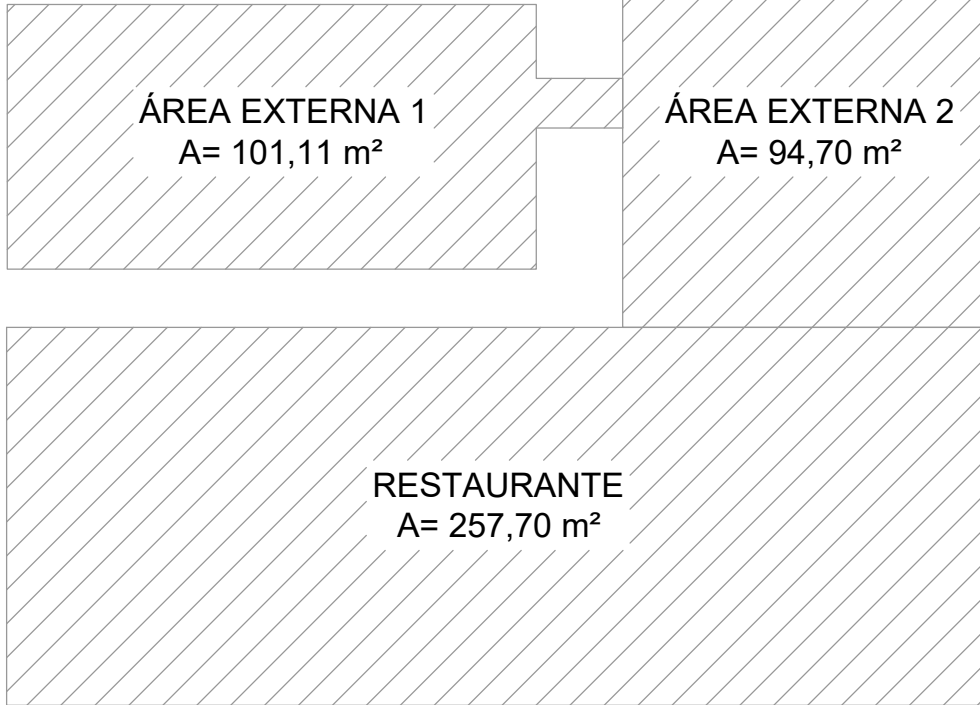

COBERTURA
Escala: 1:200




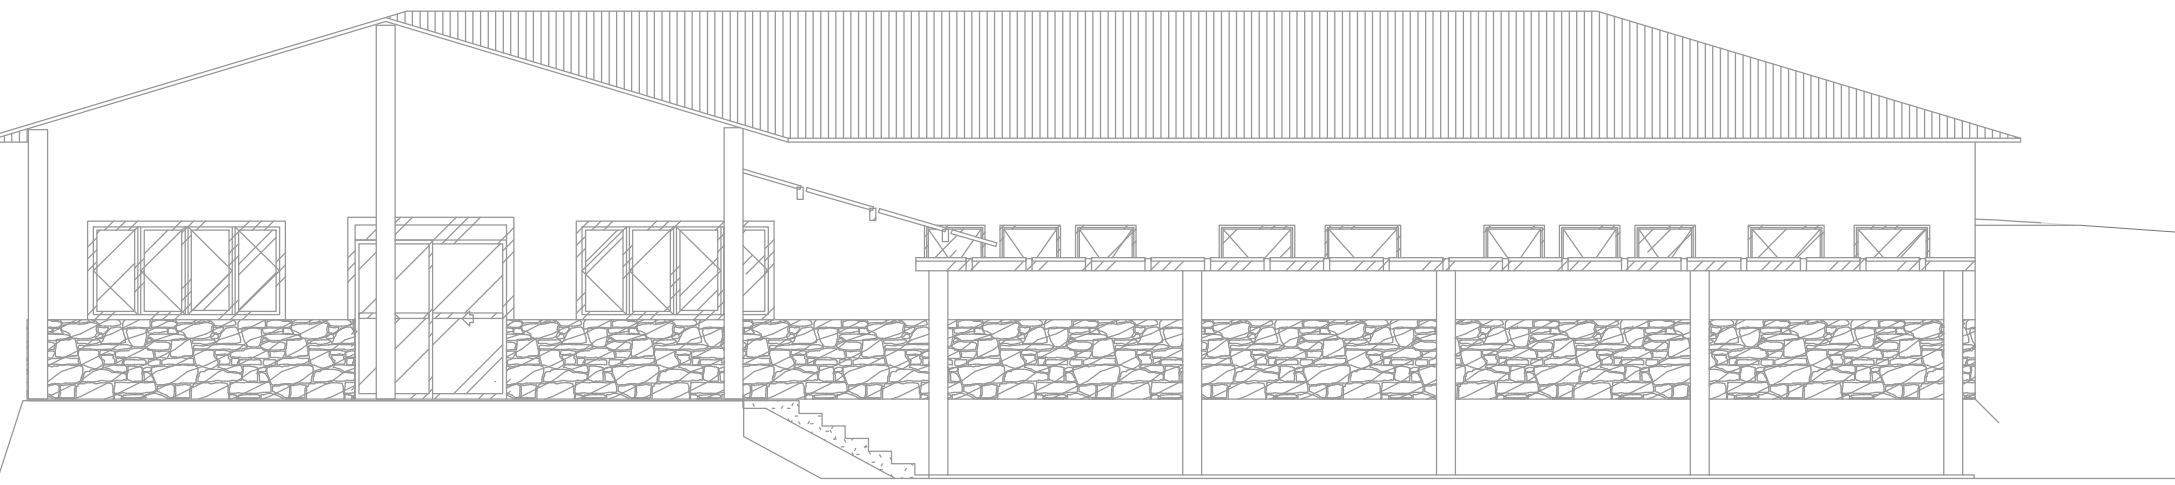


FACHADA
Escala: 1:100


LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS		
EQUIPAMENTOS INSTALADOS		
ITEM	INSTALADOS	SÍMBOLO
CARGA DE PÓ ABC	03	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	08	
DIREÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA ROTA DE FUGA	05	

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
RESTAURANTE E ÁREA EXTERNA 2 P = 200 pessoas	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS	N = 200/100 = 02 unidades de passagem L = 2 x 0,55 = 1,10 metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS	N = 200/75 = 2,66 unidades de passagem L = 2 x 0,55 = 1,10 metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS	N = 200/100 = 02 unidades de passagem. Logo: 1 < N ≤ 2 L = 1,00 metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS	N = 98/100 = 0,98 unidades de passagem. Logo: N = 2 L = 1,10 metros.
ÁREA EXTERNA 1 P = 98 pessoas	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS	N = 98/100 = 0,98 unidades de passagem. Logo: N = 1 L = 1,10 metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS	N = 98/75 = 1,30 unidades de passagem. Logo: N = 2 L = 1,10 metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS	N = 98/100 = 0,98 unidades de passagem. Logo: N = 1 L = 0,80 metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS	N = 98/100 = 0,98 unidades de passagem. Logo: N = 1 L = 0,80 metros.

SÍMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S2	01		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	PLACA COM SÍMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTO LUMINESCENTE
S3	06		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	ADESIVO COM SÍMBOLOGIA
S12	01		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM: SAÍDA
M1	01		VER DETALHE SINALIZAÇÃO NO PROJETO	INDICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO
E5	03		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE
E12	03		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO HIDRANTES E EXTINTORES	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00M x 1,00M) FUNDO VERMELHO (0,70M x 0,70M) PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (LARGUANT 2CM)

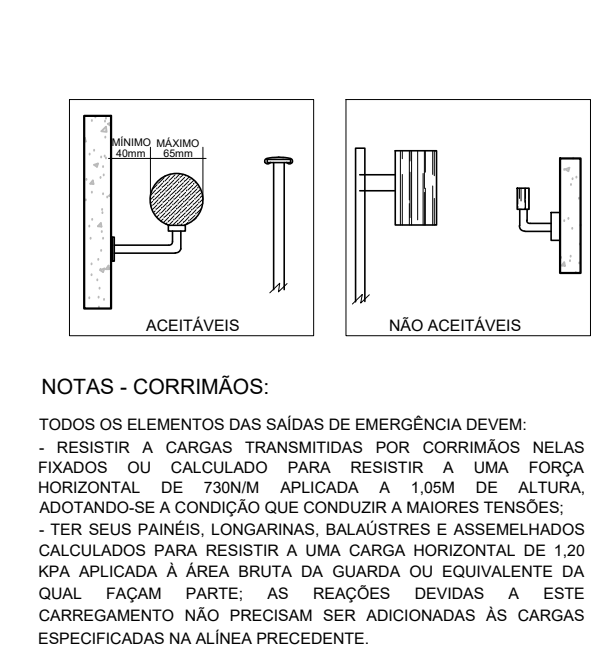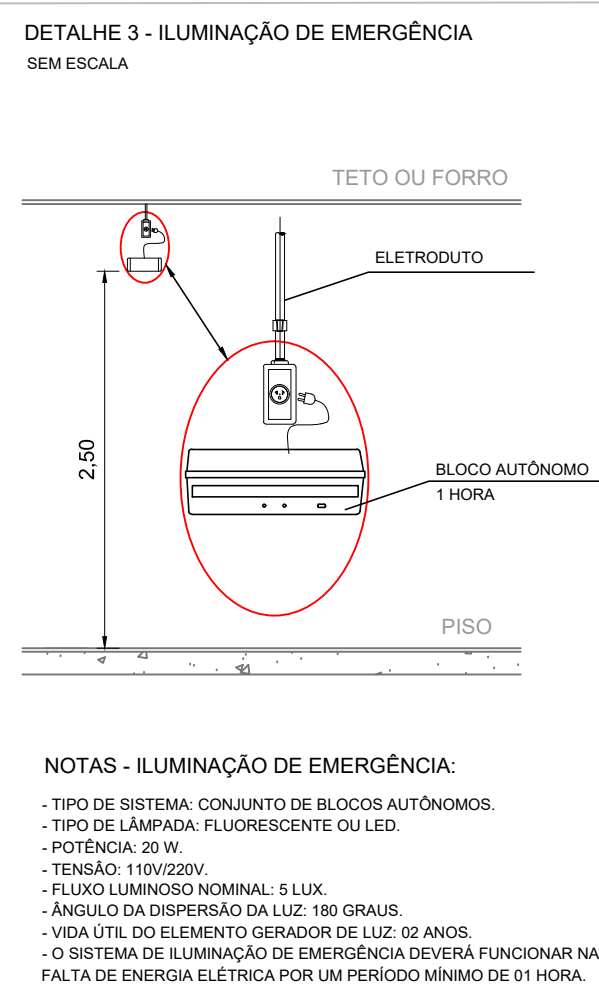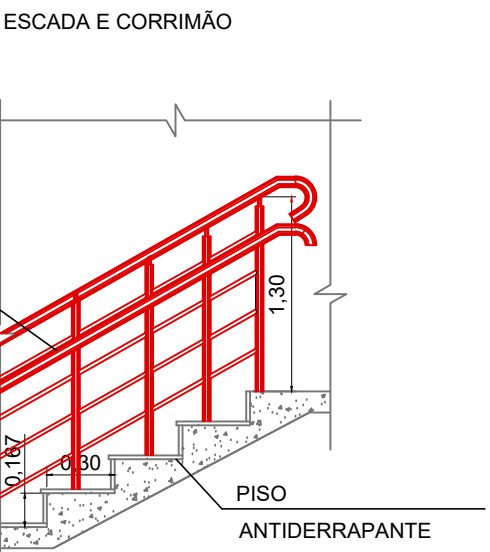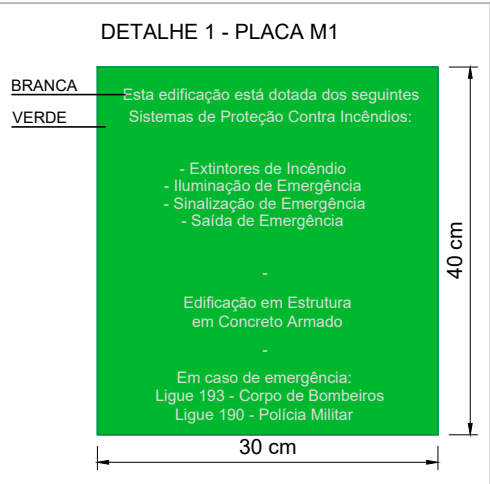

E2 QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA			
CONFORME TABELA DE DA IT-01			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	08 UNIDADES CONFORME IT-13		
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	02 UNIDADES CONFORME IT-08		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12 UNIDADES - CARGA DE PÓ ABC 2A:208 C CONFORME IT-16		
EXTINTORES			
GRUPO	Ocupação	Divisão	Exemplos
F	Reunião de Público	F-8	Restaurantes e Bares
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09			
Ocupação/uso	Restaurantes e Bares	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/m²
Reunião de Público	Restaurantes e Bares	F-8	300
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
Risco			Carga de Incêndio MJ/m²
Baixo			300

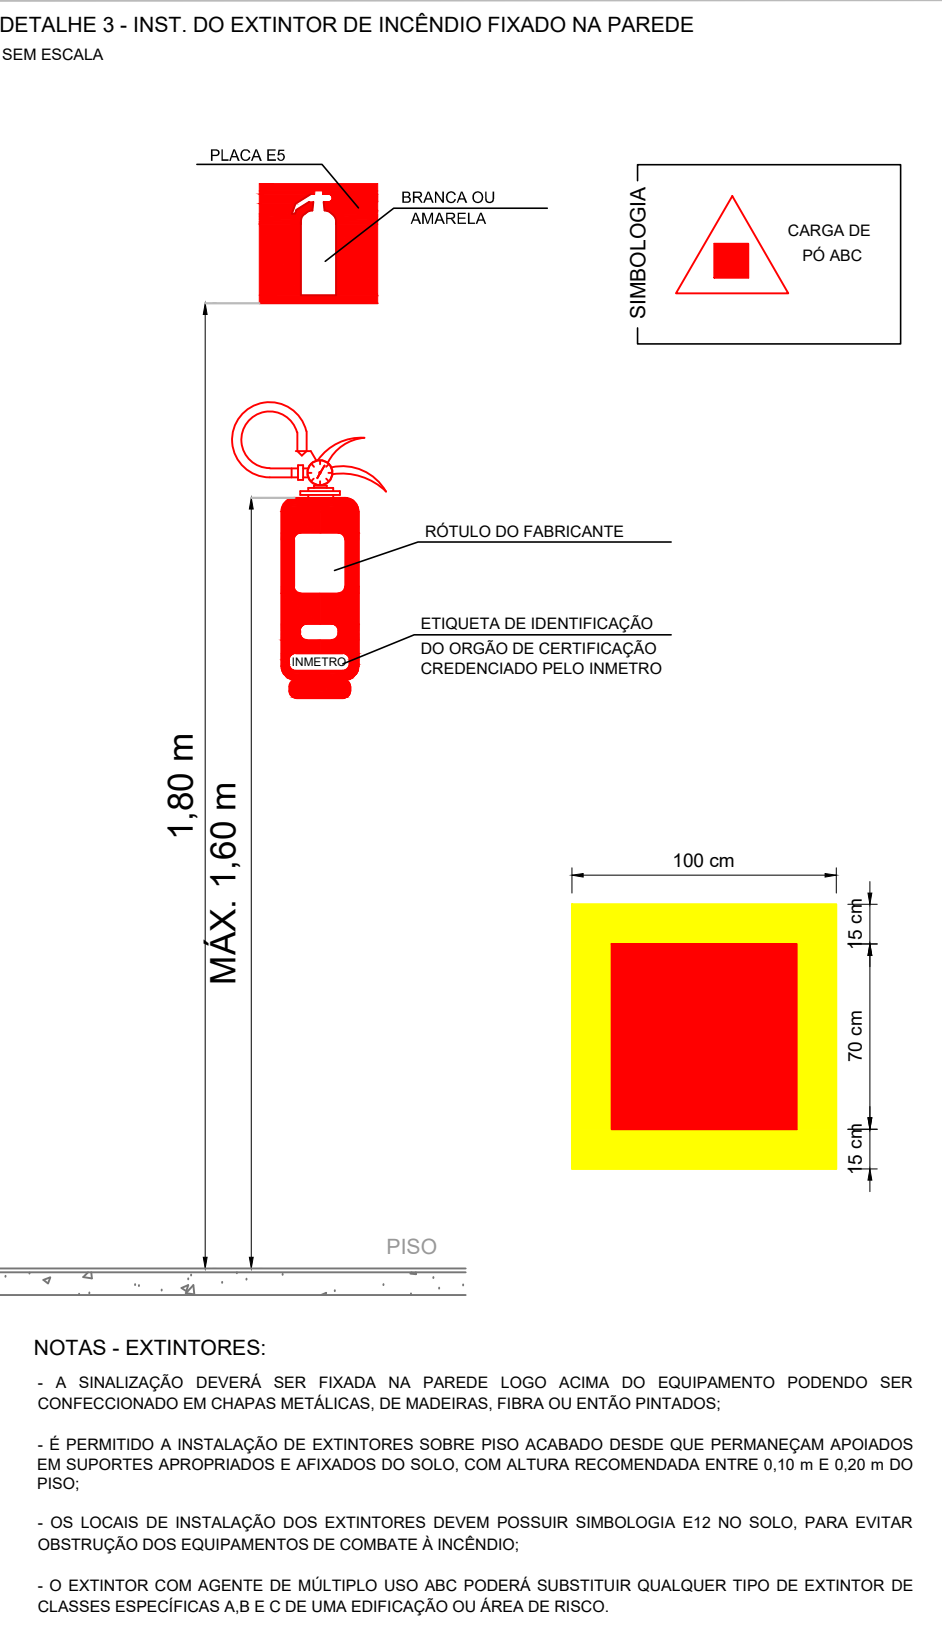

REV. 00 02/06/23 EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO DATA : DESCRIÇÃO:		RESP.:
CLIENTE		
PROJETO		
COORDENAÇÃO		
ALCÍSSO CAETANO FERREIRA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		
ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA-MG-187.842/D		
EMPENHAMENTO		
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
ENDEREÇO		DISCIPLINA
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		INCÊNDIO
ASSUNTO		FASE DO PROJETO
RESTAURANTE PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, SITUAÇÃO E COBERTURA DETALHES E TABELAS		EXECUTIVO
FOLHA Nº.		01/02
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO
02/06/2023	INDICADA	ROO
ARQUIVO		
DAC-PMPA-PNM-RES-PE-INC-ROO-DWG		