




PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA

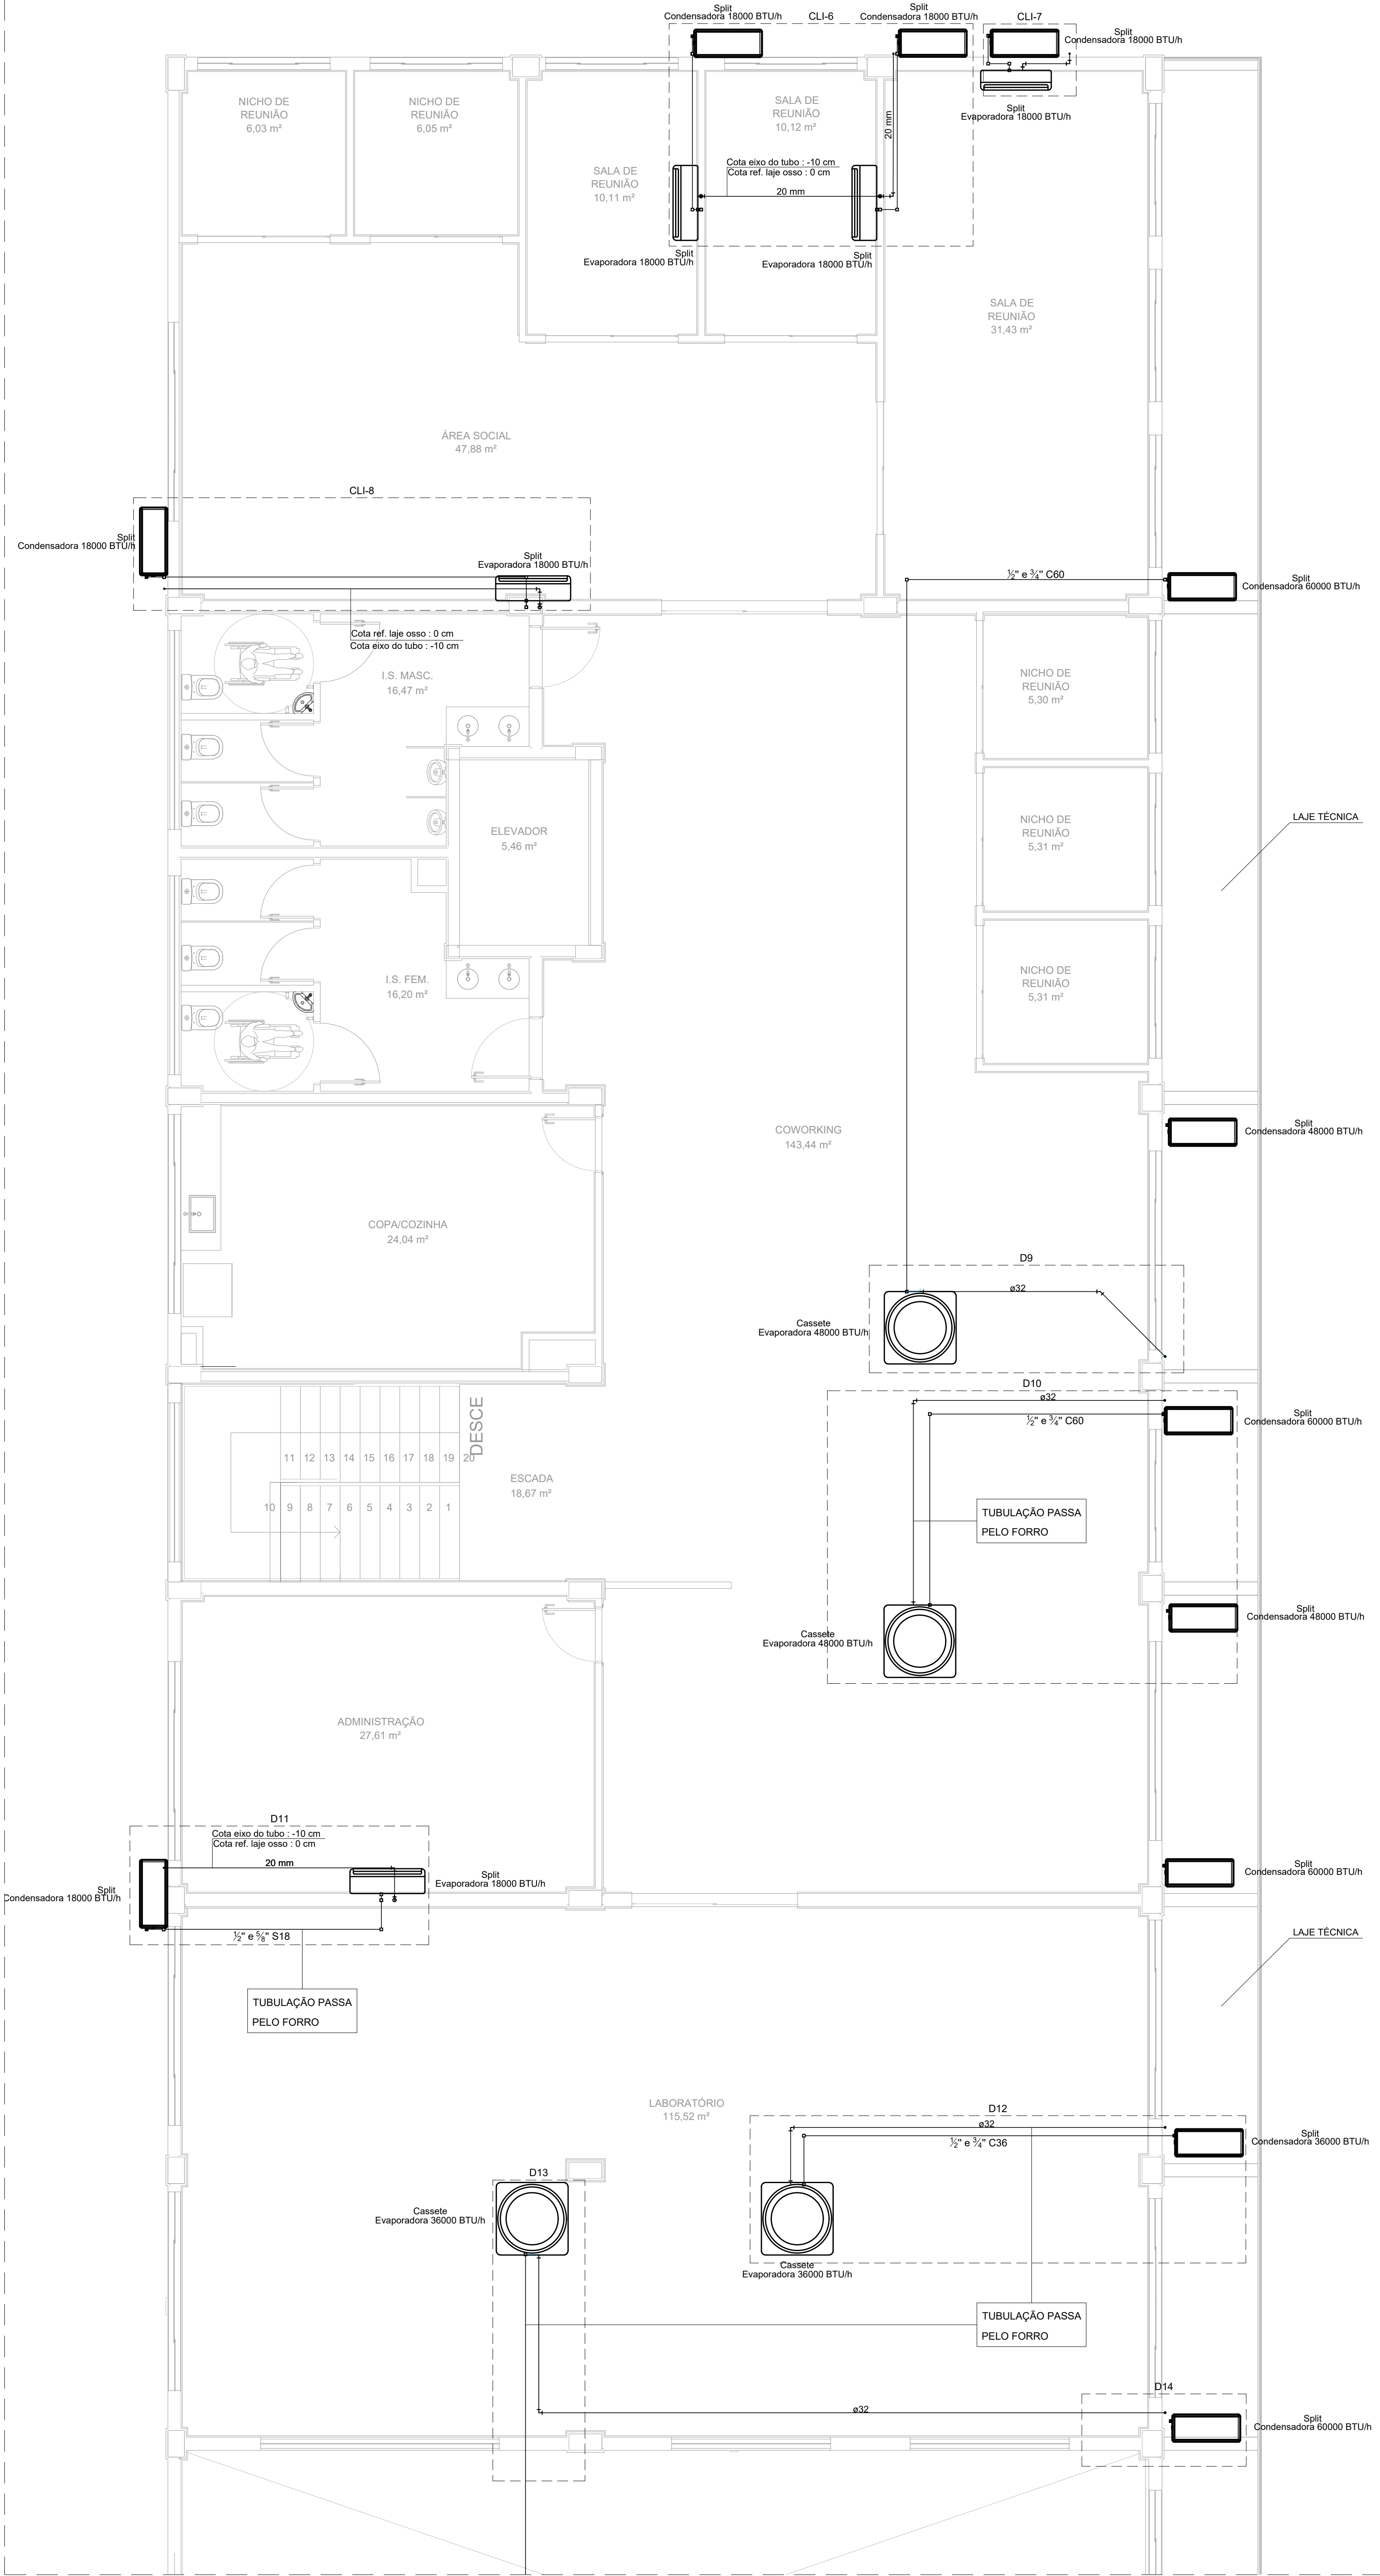


PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA: 1:50

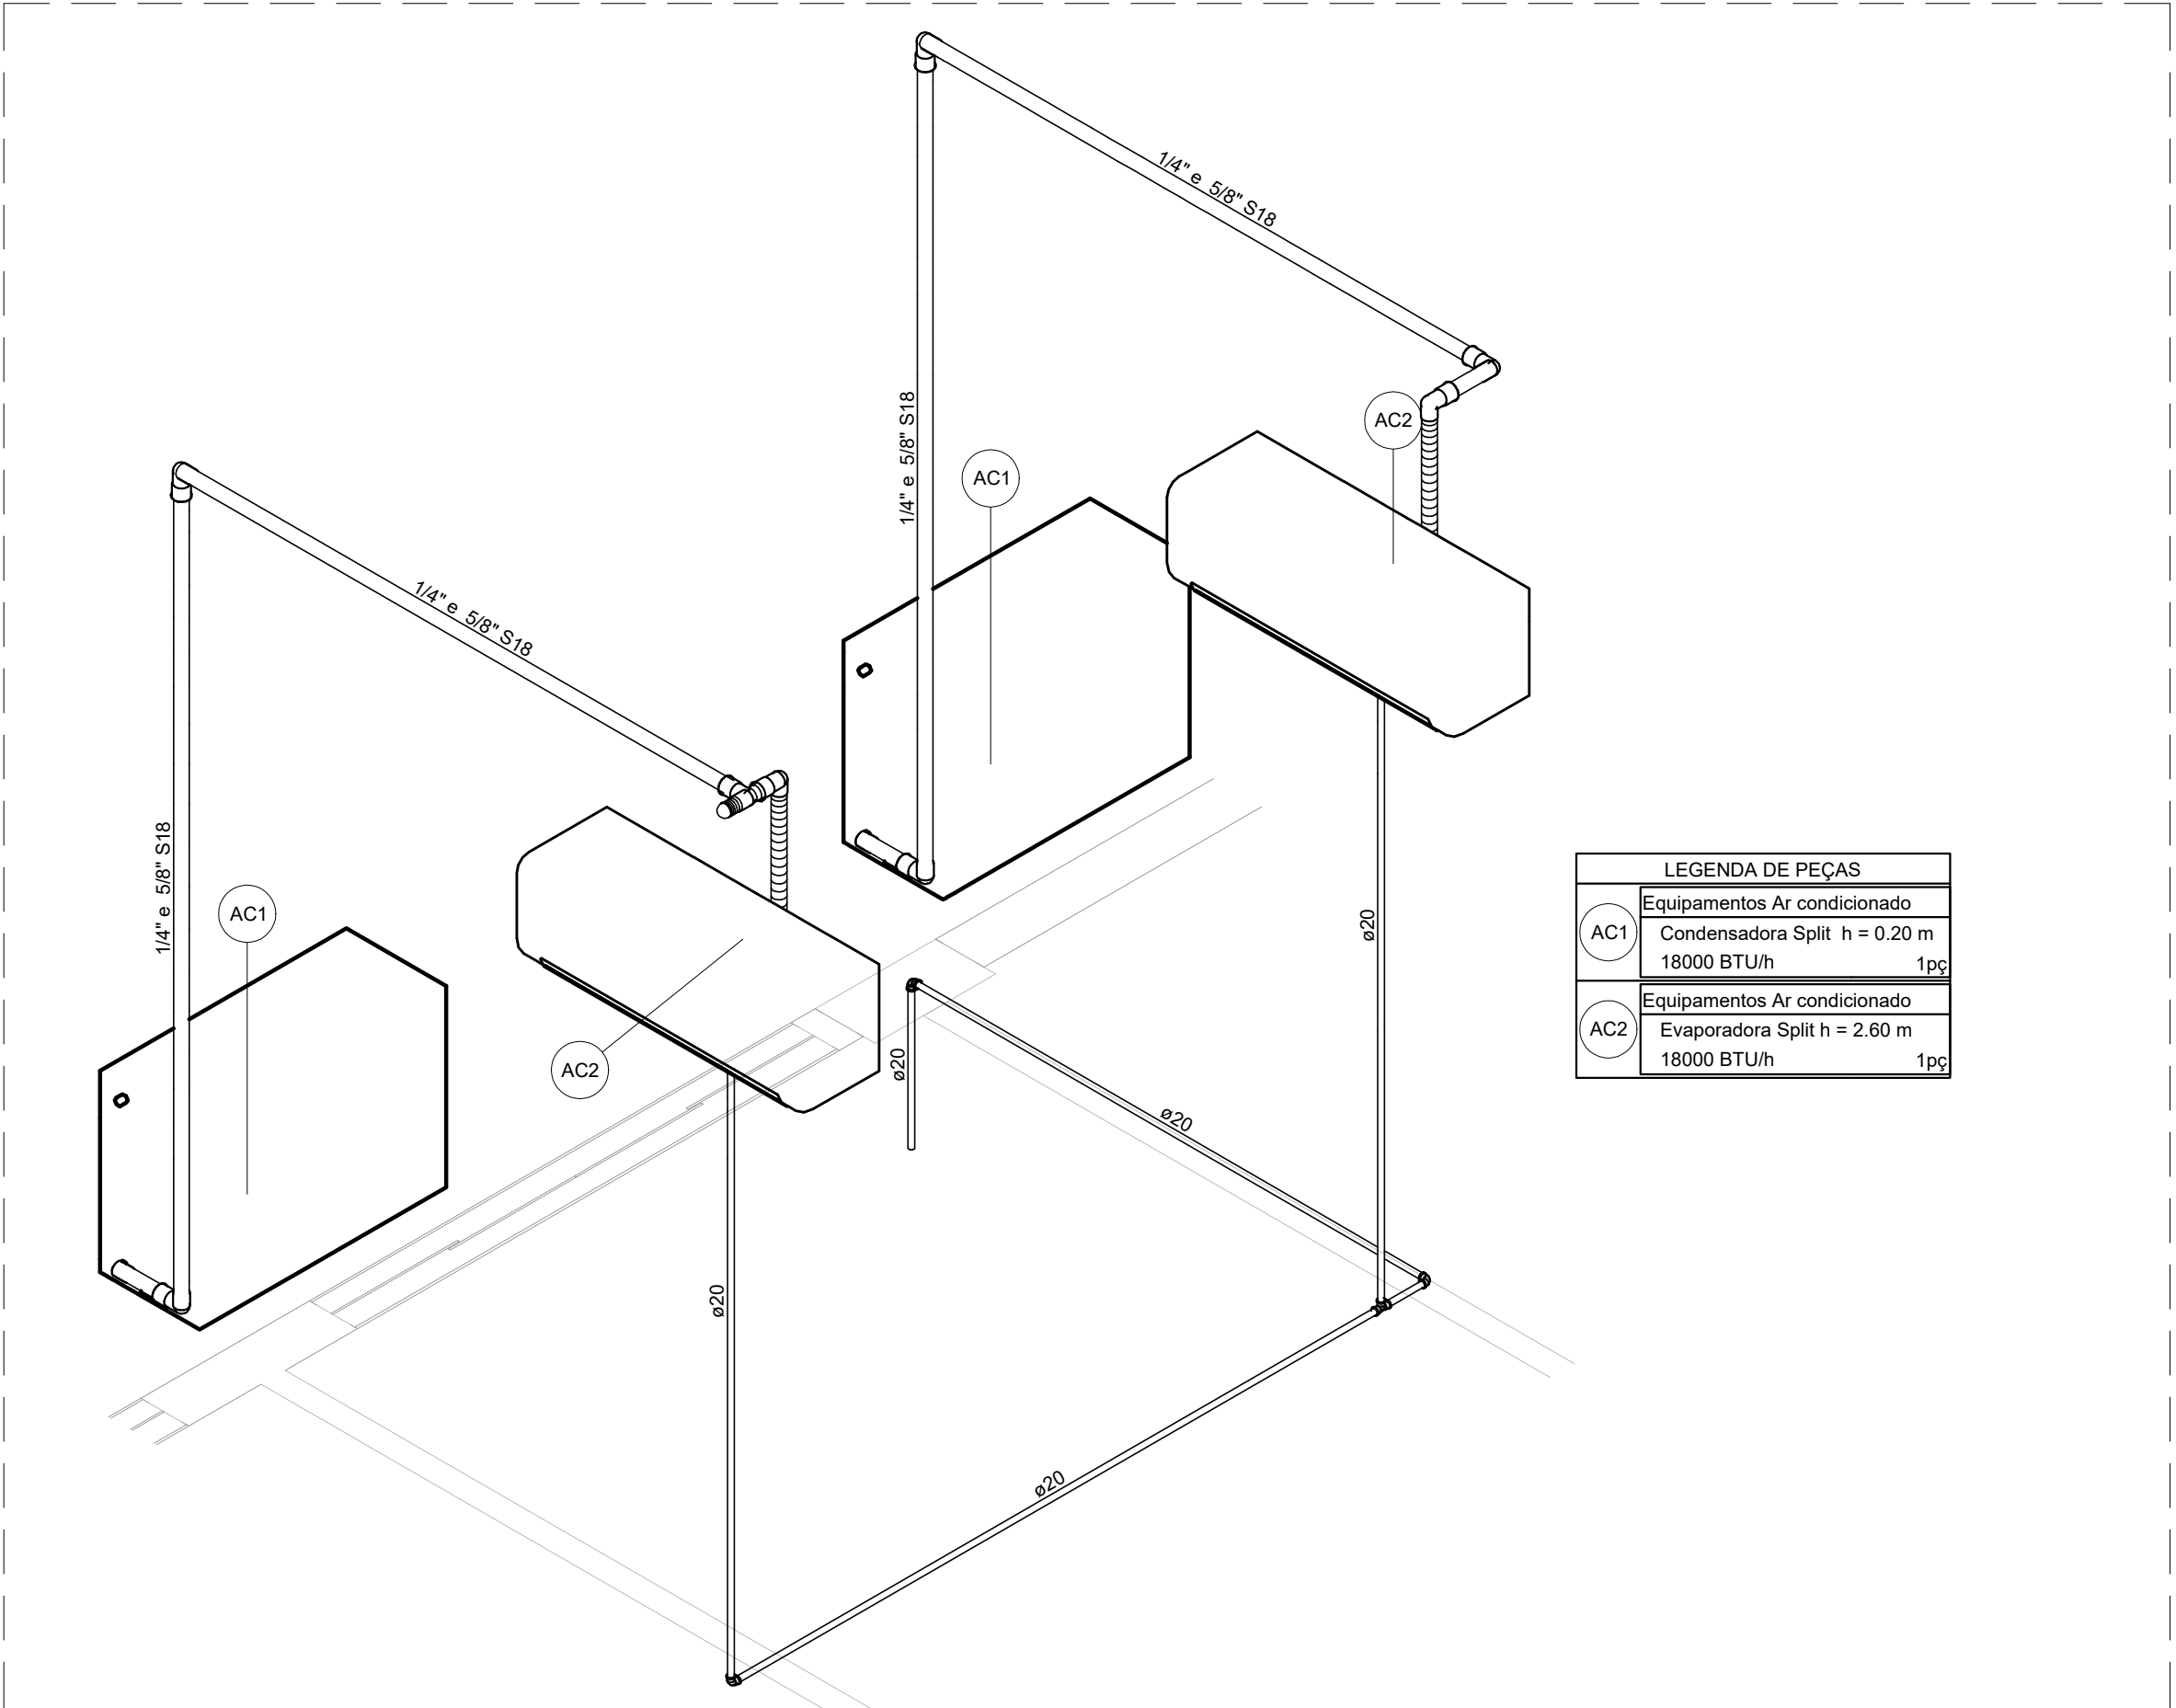

DETALHE CLI-6
ESCALA: 1:25

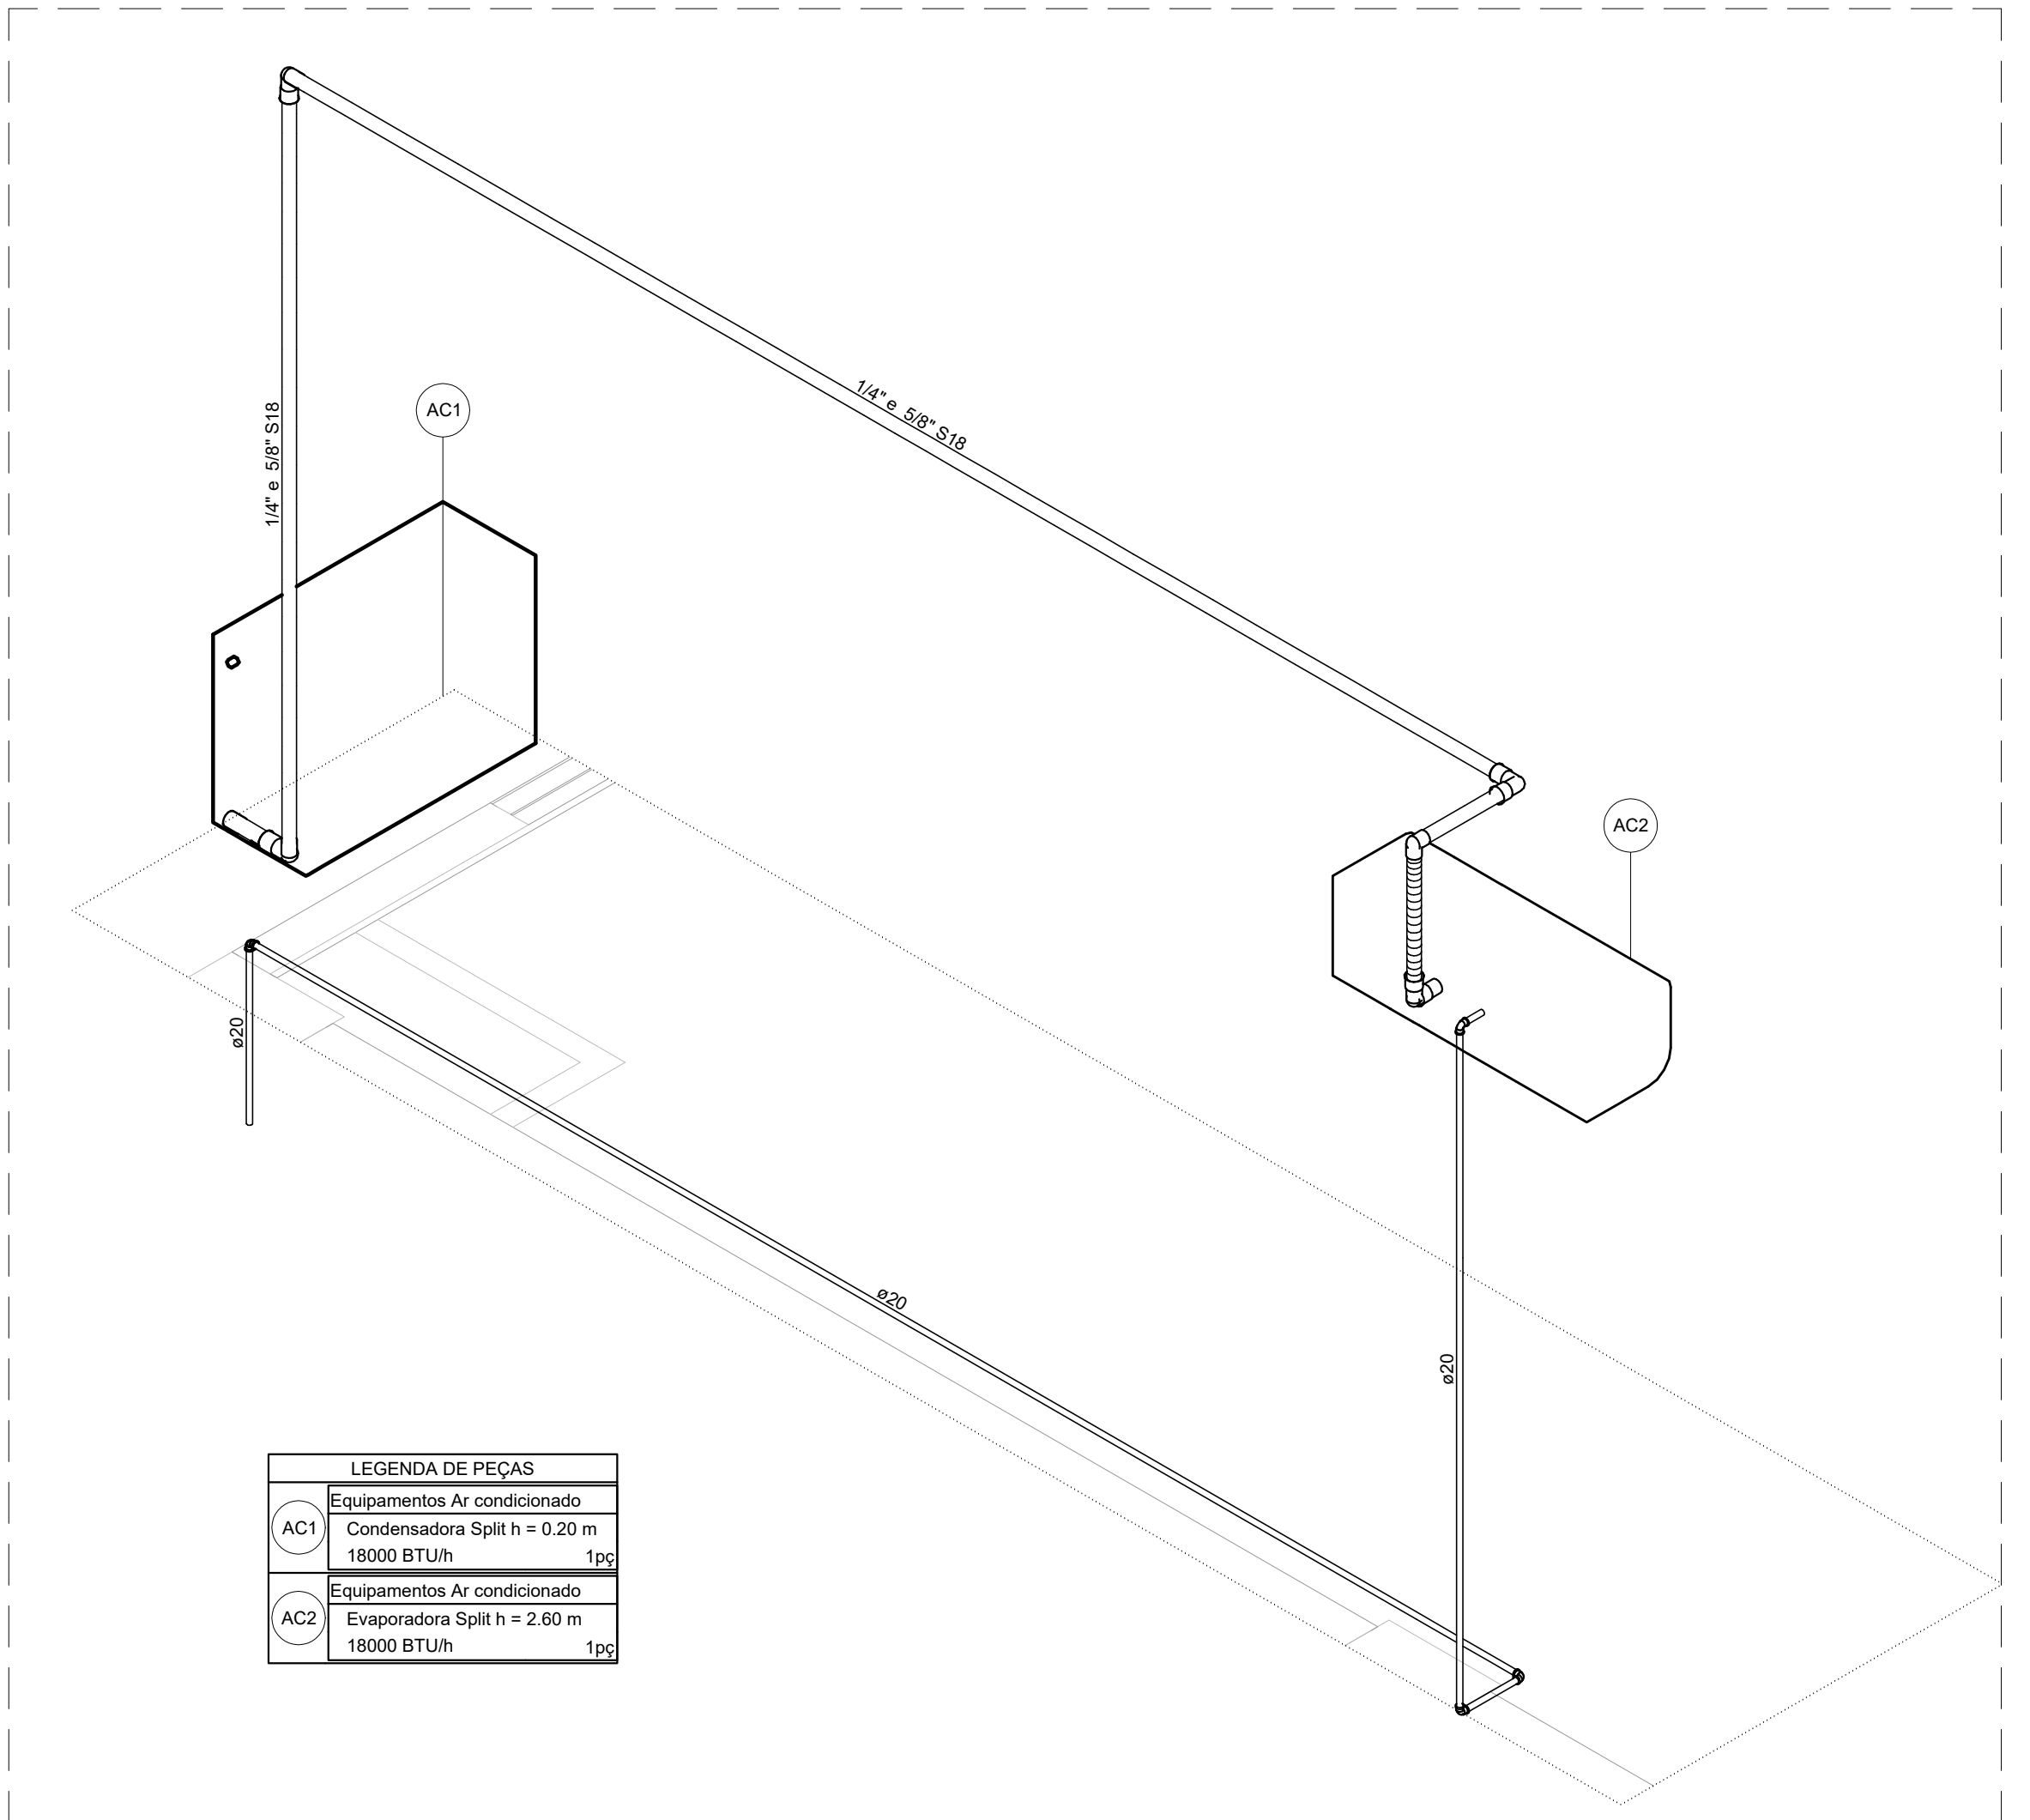


DETALHE CLI-8
ESCALA: 1:25

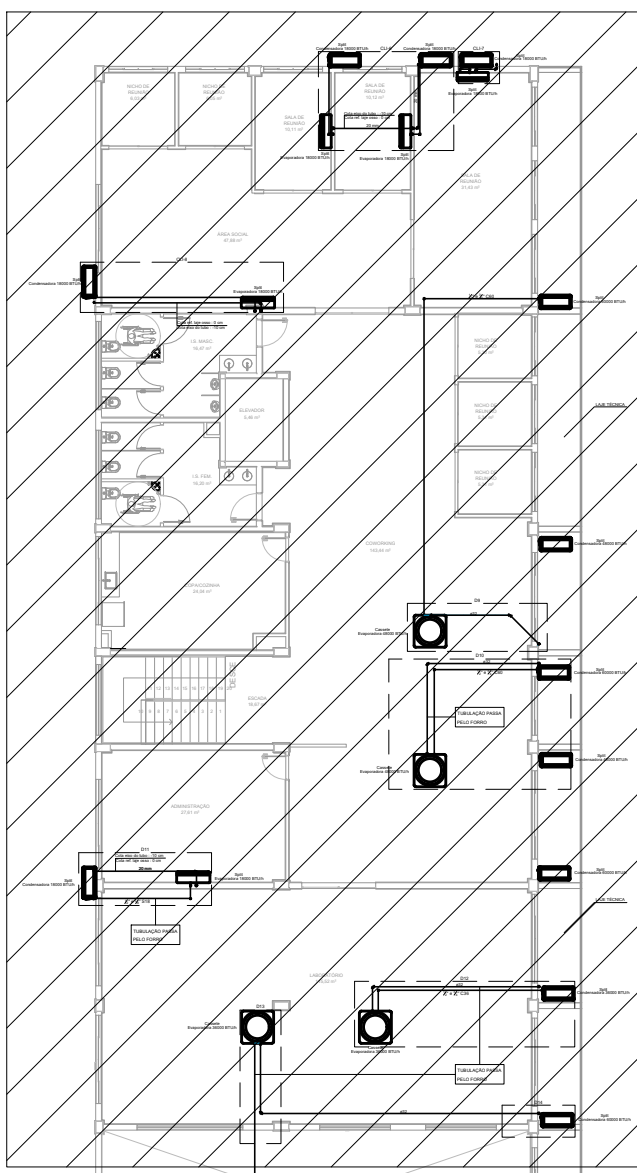


PLANTA DE REFERÊNCIA
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAIS - PAV. SUPERIOR	
Climatização	
Equipamentos Ar condicionado	
Condensadora Split	
18000 BTU/h	5 pc
36000 BTU/h	2 pc
48000 BTU/h	2 pc
60000 BTU/h	4 pc
Evaporadora Split	
18000 BTU/h	5 pc
Evaporadora cassete	
36000 BTU/h	2 pc
48000 BTU/h	2 pc
PVC rígido isolado	
Tubo de isolamento	
32 mm	1 pc
Joelho 90° isolado	16 pc
20 mm	7 pc
Tubo	
20 mm	45,22 m
32 mm	47,88 m
T4 90 isolado	1 pc
20 mm	1 pc
Sistema de duto	
Cabo PP Tetraplar (iso PVC - 0,16V)	
85,5 mm²	37,10 m
84,0 mm²	63,46 m
85,0 mm²	1,10 m
Tubo Isolante Expansão	
12"	64,53 m
14"	30,21 m
34"	64,53 m
38"	3,98 m
58"	37,10 m
Tubo de cobre flexível	
12"	64,53 m
14"	64,53 m
34"	64,53 m
38"	3,98 m
58"	37,10 m

LEGENDA DE CONDUITOS	
Climatização	
Dreno	

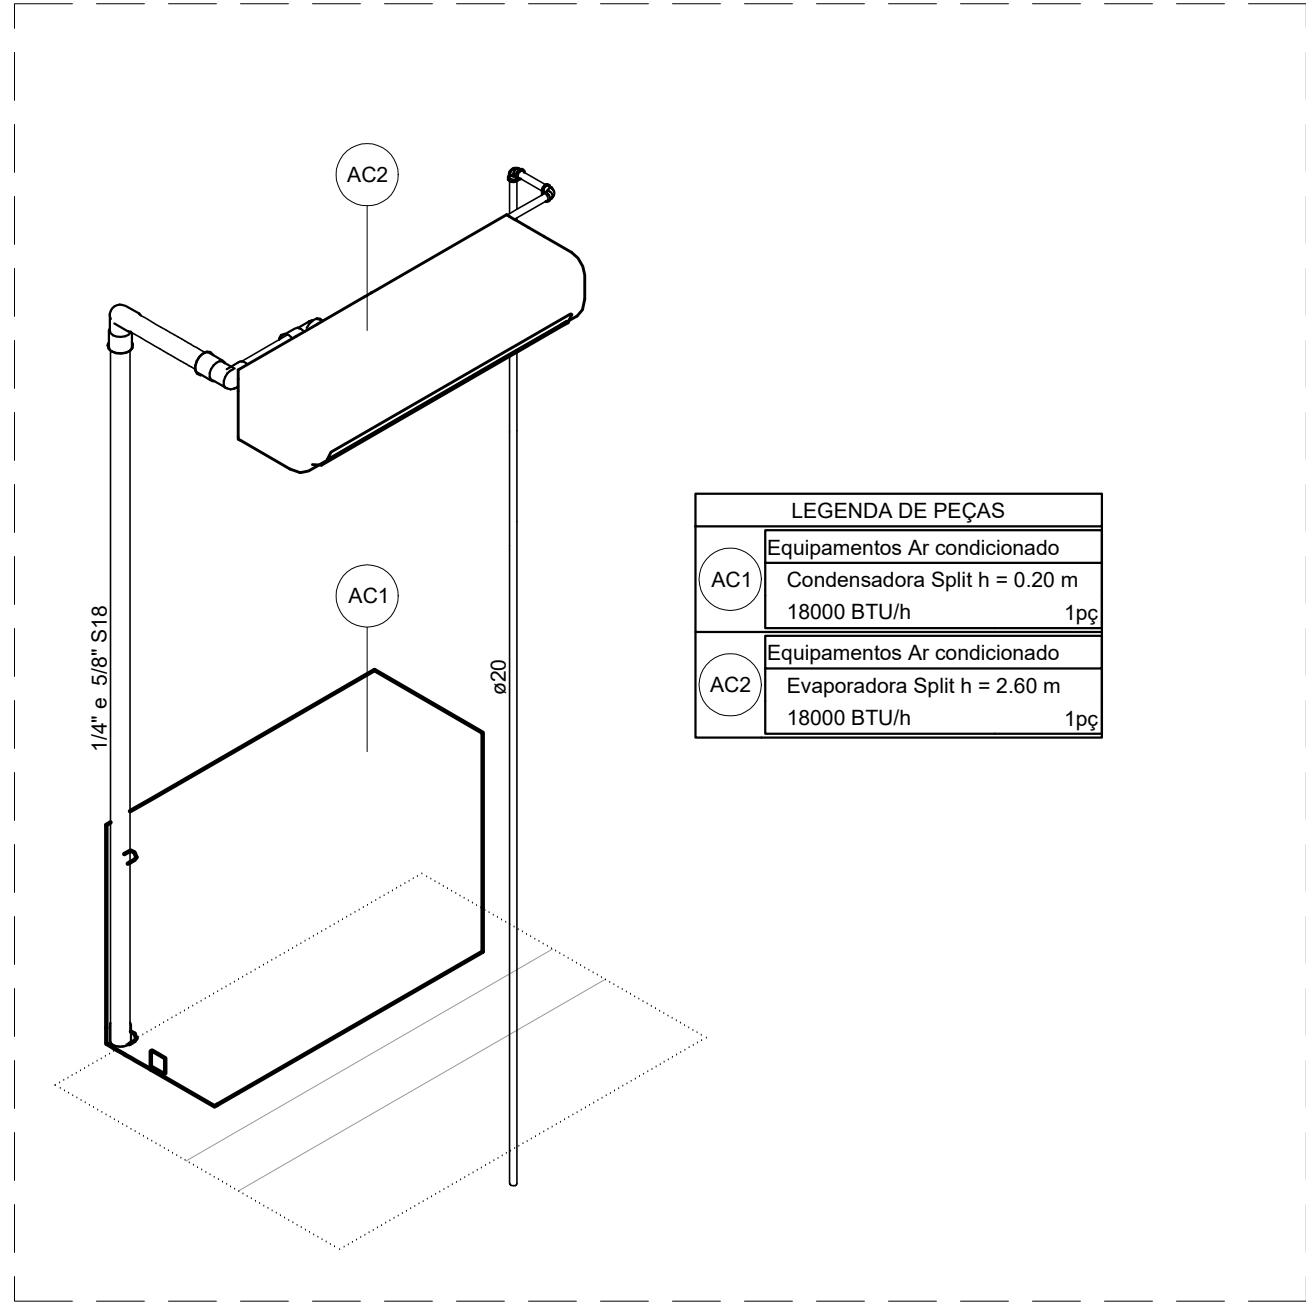

DETALHE CLI-7
ESCALA: 1:25

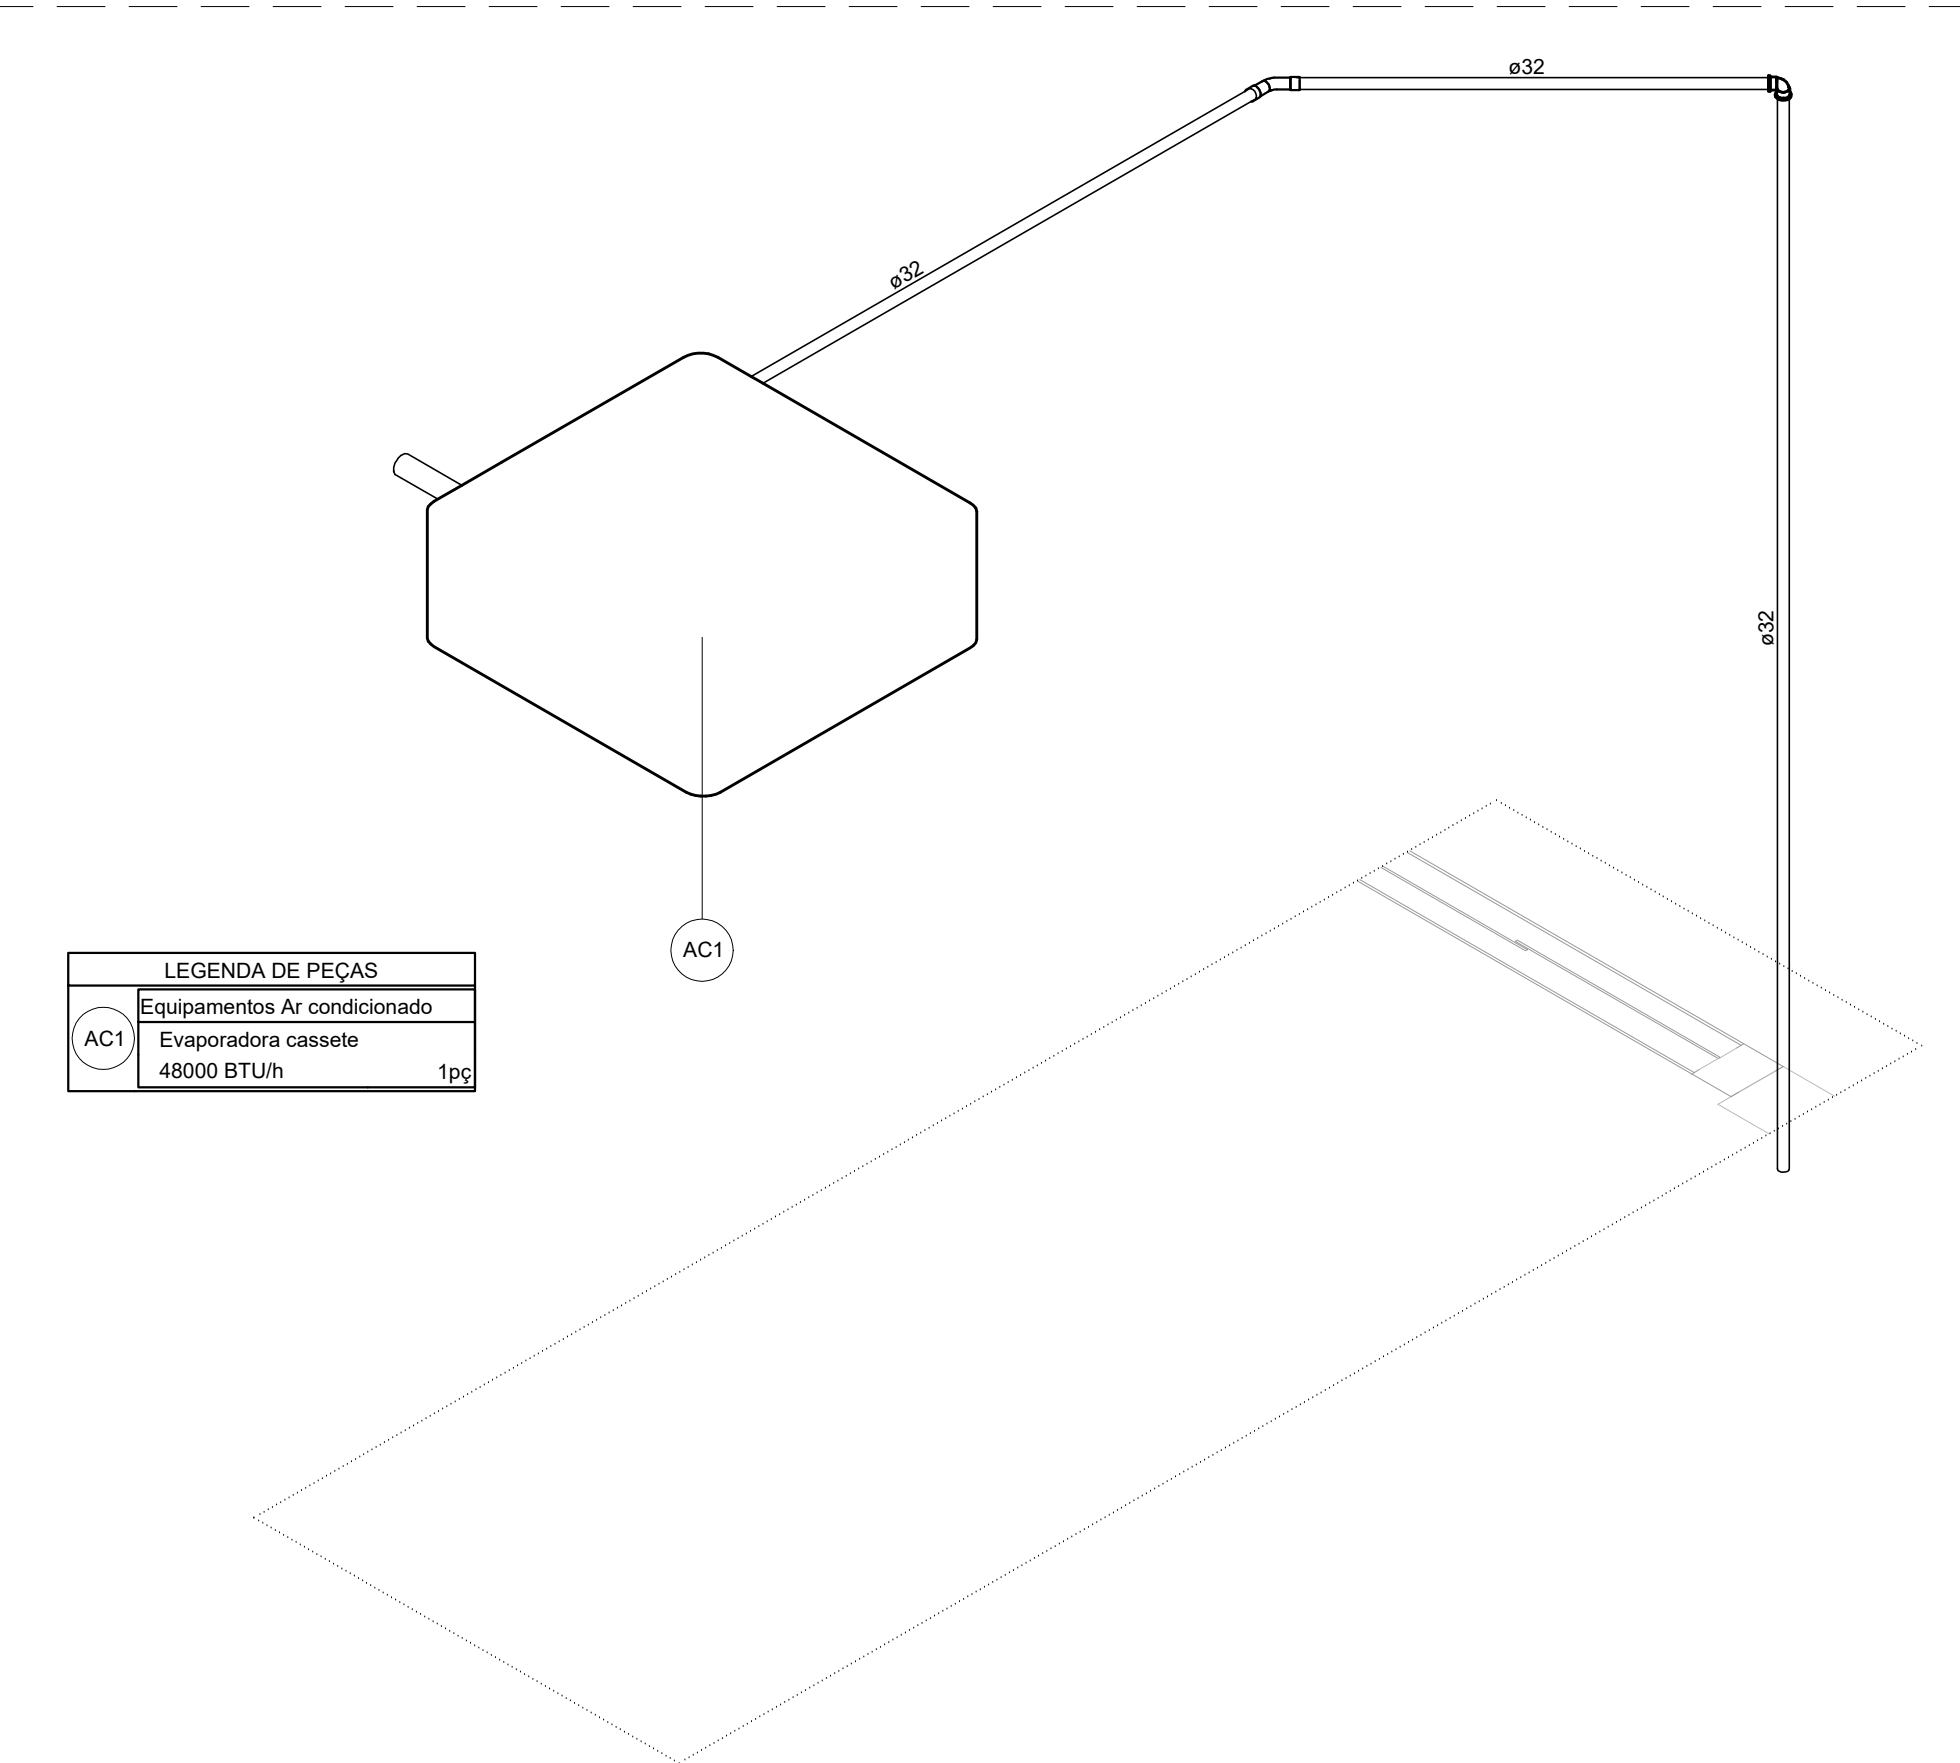

DETALHE CLI-9
ESCALA: 1:25

- NOTAS:
- 1- UTILIZAR CALÇOS ARMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES PARA APOIO DAS CONDENSADORAS;
 - 2 - A BITOLA E A ESPESURA DAS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER CONFERIDAS JUNTO AO INSTALADOR E/OU FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO;
 - 3- A TUBULAÇÃO DE DRENO DAS EVAPORADORAS DO TIPO CASSETE , POR CIRCULAR PRÓXIMO AO TETO, DEVERÁ SER EXECUTADO EM TUBO DE PVC MARROM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25 MM;
 - 4- OS TUBOS ISOLANTES DEVERÃO FICAR RENTE A PAREDE PRESOS POR PRESILHAS METÁLICAS;
 - 5- AS CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE SUPORTE METÁLICO;
 - 6- ADOTAR LIGEIRA DECLIVIDADE NOS TUBOS DE DRENO DAS EVAPORADORAS;
 - 7- TODOS OS DIÂMETROS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS.

REV. 01 04/08/23 ALTERAÇÃO DE LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAC	
REV. 02 30/06/23 EMISSÃO FINAL DAC	
REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO: RESP.:	
CLIENTE	
	
PROJETO	
COORDENAÇÃO: ALEXSANDRO FERREIRA	
	
Rua Cel. Joaquim Francisco, 341 Bairro Vargem CEP: 37501-052 - Itaipubá / MG www.dacengenharia.com.br	
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA: MG-187.842/0	
EMPREENDEDORISMO	
HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE	
ENDEREÇO: RUA GERALDO COUTINHO DE SOUZA, JARDIM VERGANI POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	
DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO	
FASE DO PROJETO: EXECUTIVO	
ASSUNTO: PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR DETALHES (6 A 9), LISTA DE MATERIAIS, LEGENDAS E NOTAS	
FOLHA Nº: 02/03	
DATA FINAL: 30/05/2023	ESCALA: INDICADA
REVISÃO: R01	APROVADO: DAC-PMPA-HUB-PE-CLI-R01.DWG